

ごみ処理施設建設工事

高 低 压 盤

日立造船株式會社

環境事業本部・統括部

焼却システム部

承認 照 査 作 成 関 係 先

作成 平成 年 月 日

製番

整番 PT3L1889

コード

図 番 13-1-1

御注文主名

こみ処理施設建設工事

高低压盤

外形图·展开图·统计图

相 趨

圖係開

No.	図	番	名	称	SH. No	No.	図	番	名	称	SH. No
1			電気設備・制御盤共通仕様書			16					
2			電気部品表			17					
3			外形図			18					
4			展開接続図			19					
5			外部端子図			20					
6						21					
7						22					
8						23					
9						24					
10						25					
11						26					
12						27					
13						28					
14						29					
15						30					

來歷

日立造船株式会社

名称	规格	数量	单位	备注
...	...	...	...	...

紙 表

図番	
尺度	

D. 配線

No.	項 目	仕 様	備 考	
8	線香体の酸化防止表面処理	ニアルムッギ		
	記録簿 箱 子	高圧燐 主回路	丸形焼圧着端子	
		高圧燐制御回路	丸形焼圧着端子	
		低圧燐 主回路	丸形焼圧着端子	
		低圧燐制御回路	Y形焼圧着端子	丸形焼圧着端子

E. 銘板

1	名称 銘板	取付方法 照光方法	屋内 屋外	両面テープ貼付け 両面テープ貼付け
2	用途 名称 銘板	材質および製作方法 取付方法	文字 表面側 内面側	丸ゴシック体 アクリル樹脂 (白地に黒文字) 両面テープ貼付け 両面テープ貼付け
3	主要機器の定格銘板取付け	照光方法 文字	非照光 丸ゴシック体	機器本体取付けと兼用
4	施工者銘板 (製番号銘板)	取付方法	記入方法	スタンプ、ワープロにて記入 容易に換えよう配慮 ドア内側貼付け

五、報告

1	先送り	自立型BOXベース 埋込型(埋込BOX)	しない しない	仕 様	備 考
	換 気		設置した場所に放出		
	吊りボルト		取付けたまま		

No.	項 目	仕 様	備 考
1	ランプ球	全光束タイプ	仕 様 書 に よ る
		20W	
		1個	

[illegible]


ルーツ

形式	記入名称
CN-1	主 幹
CN-2	動力主幹
CN-3	電灯主幹
CN-4	動 力
CN-5	電 灯
CN-6	操作電源

形式	W	H	備考	参考図
CH-PW	60	20	2通式	A1
CH-P3	40	20	1通式	A1
CH-P4	30	20	1通式	A1
CH-P5	40	12	1通式	A1
CH-P2	45	23	1通式	A1

A diagram of a rectangle with a width of 9 and a height of 45. The width is indicated by a horizontal double-headed arrow at the top, and the height is indicated by a vertical double-headed arrow on the right side.


表示灯，操作スイッチ用ネームプレート参考図

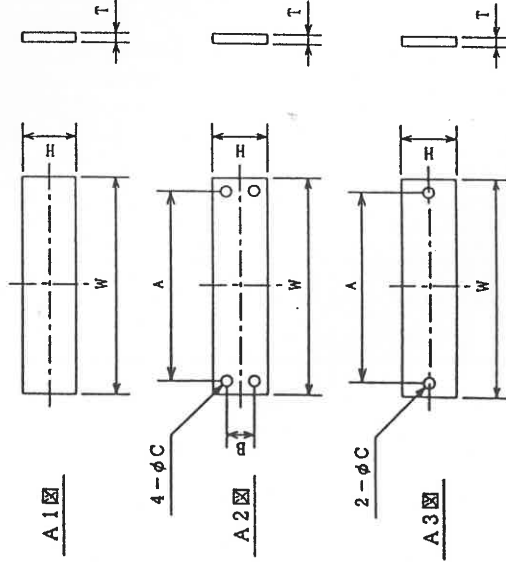

B 3 17

[illegible]



中央監視に出力する場合は下記による
 ● ... 計測番号
 ▲ ... 可搬番号
 細目①、②、③、④は標準に一致とする

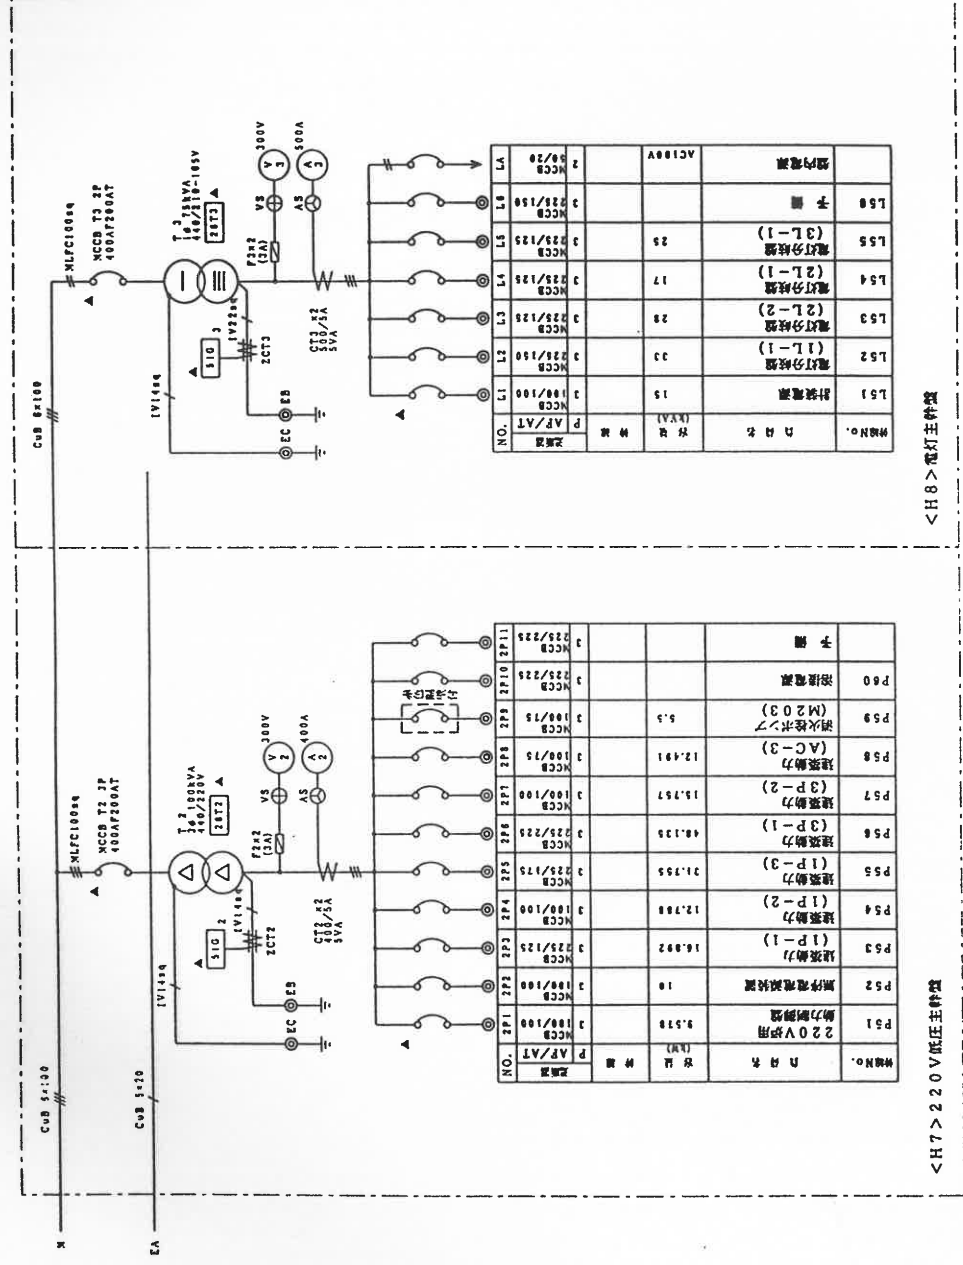

<H7>220V低圧主幹線

<H8>電灯主幹線

△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	外注、取組名	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	受電設備工事	1/20	外形図
△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	1111 99W 3111811	11013	1798011-181/F1	1/20	外形図
△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	1111 99W 3111811	11013	1798011-181/F1	1/20	外形図

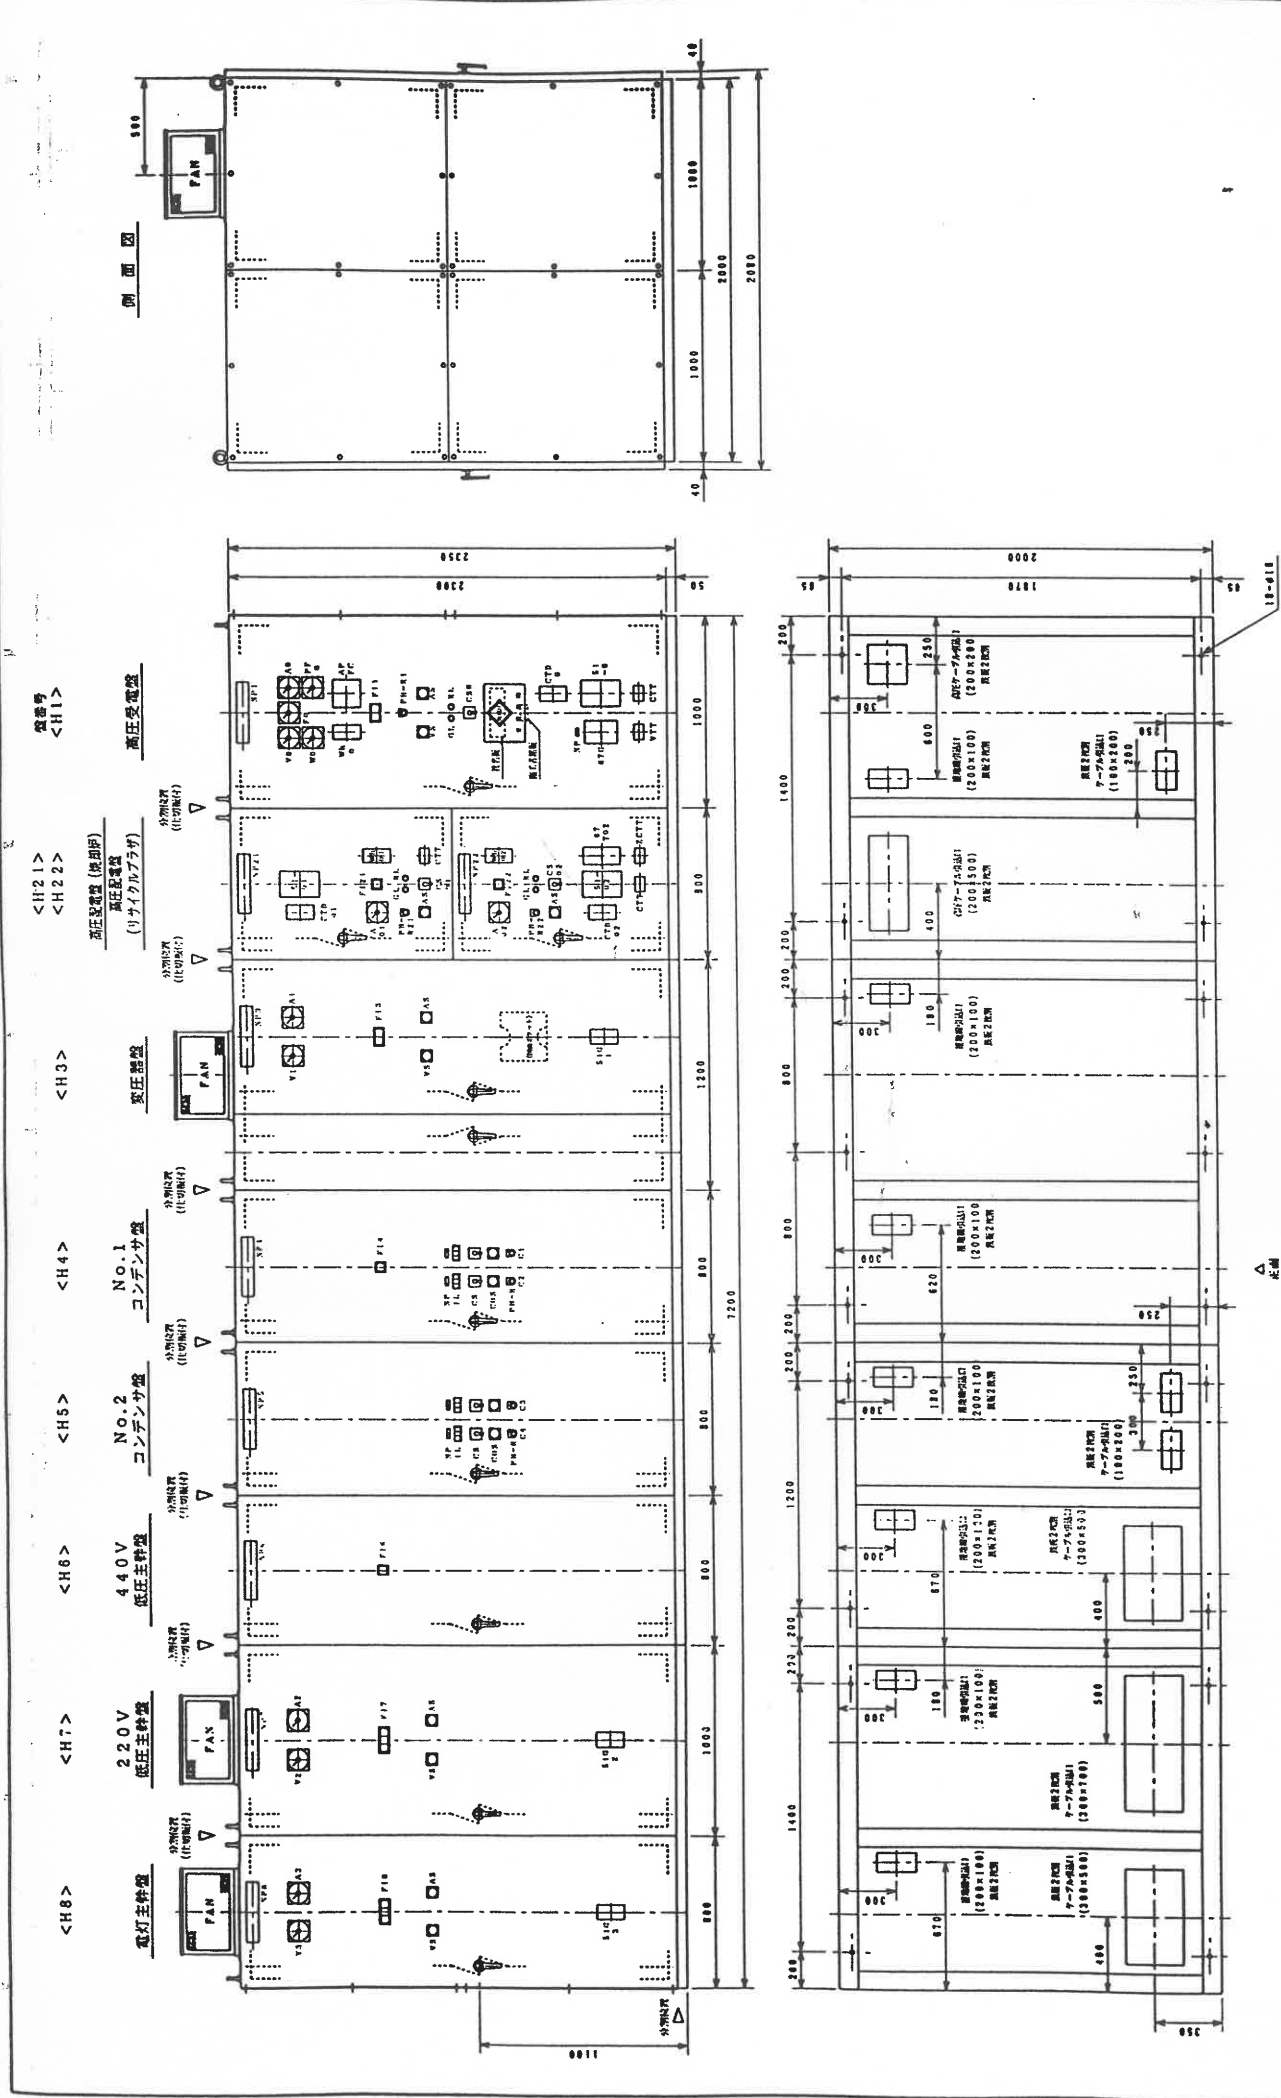


アンカー大詳細図


基礎図

△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	外注、取組名	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	受電設備工事	1/20	外形図
△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	1111 99W 3111811	11013	1798011-181/F1	1/20	外形図
△	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	1111 99W 3111811	11013	1798011-181/F1	1/20	外形図


正面図
(器具配置図)

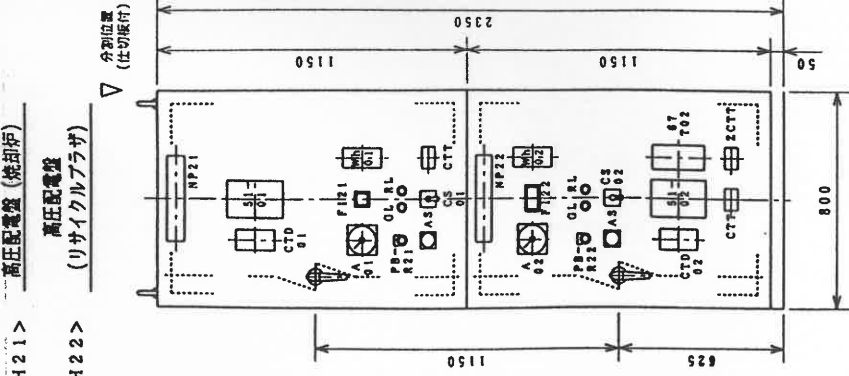


正面図
(器具配置図)

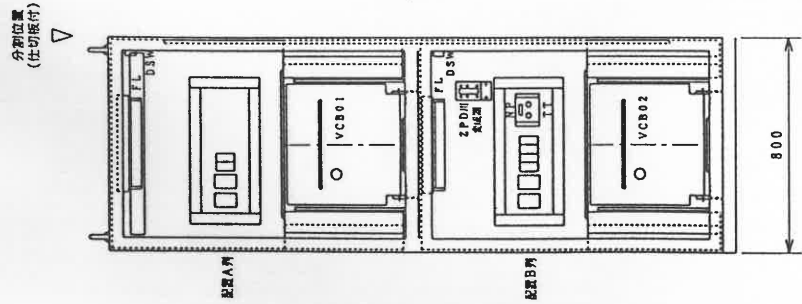

側面図
(器具配置図)

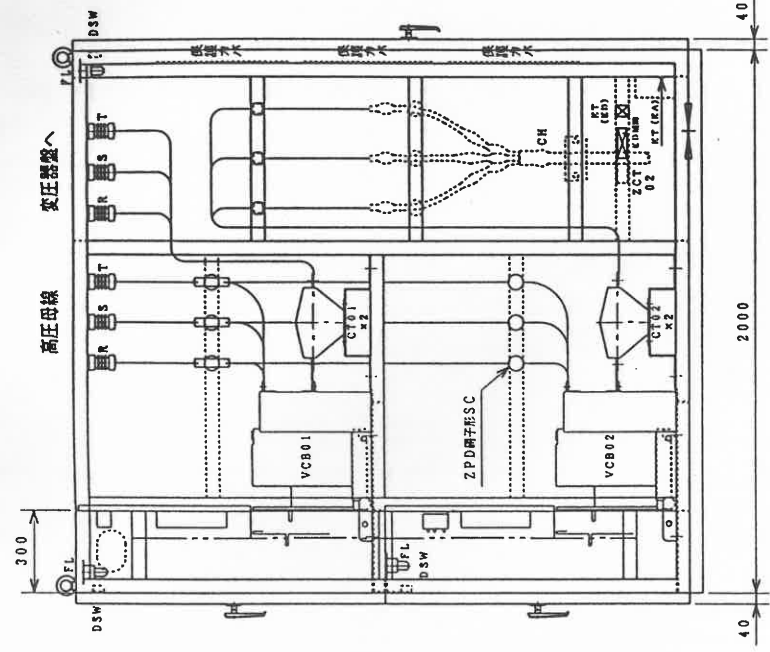

背面図
(器具配置図)

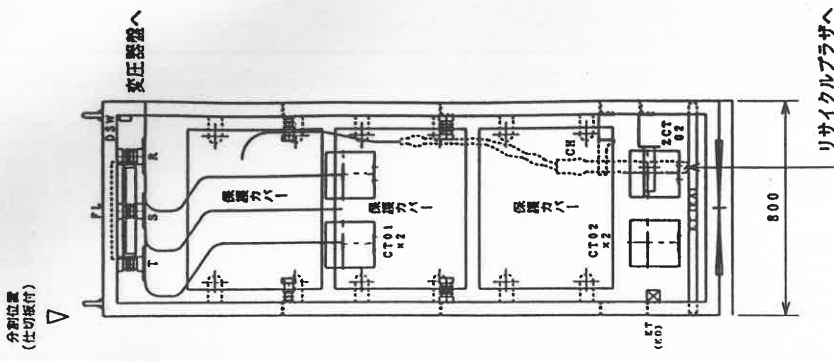


F121

OCR	動作
OL11	動作

F122

OCR	動作
OL21	動作

CS01.02



配置A列

配置B列


ネームプレート表

記号	型式	名称	枚数
NP21	N300B	高圧配電盤 (焼却炉)	2
NP22	N300B	高圧配電盤 (炉/炉7'サ)	2
PB-R21	AN-30	警報リセット	2
NP-TT	N40	ZPD用試験端子	1


<H21>
<H22>

99-05-31 例	99年 3月18日	製作数	面	大和電機産業株式会社	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合
		11013		DAIWA ELECTRIC CO., LTD.		ごみ処理施設建設工事
		1798011-101/F12			図面名	受変電設備
					高圧配電盤	


正面図
(器具配置図)

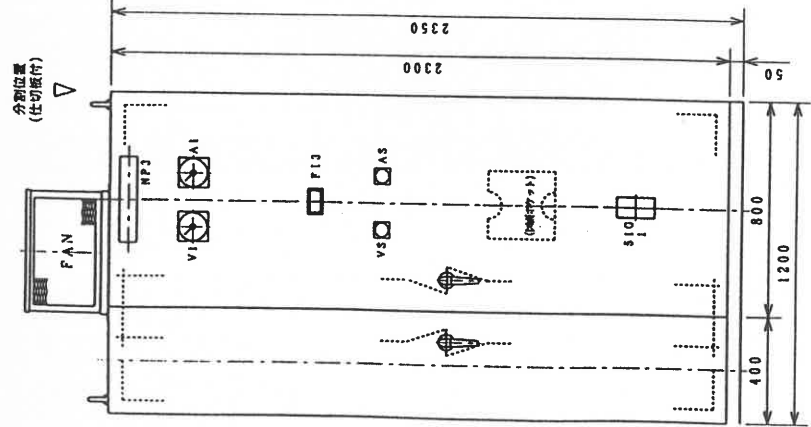


正面図
(器具配置図)

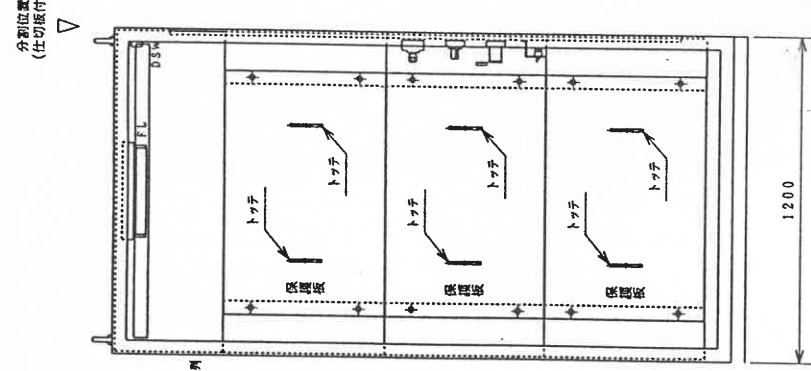

側面図
(器具配置図)

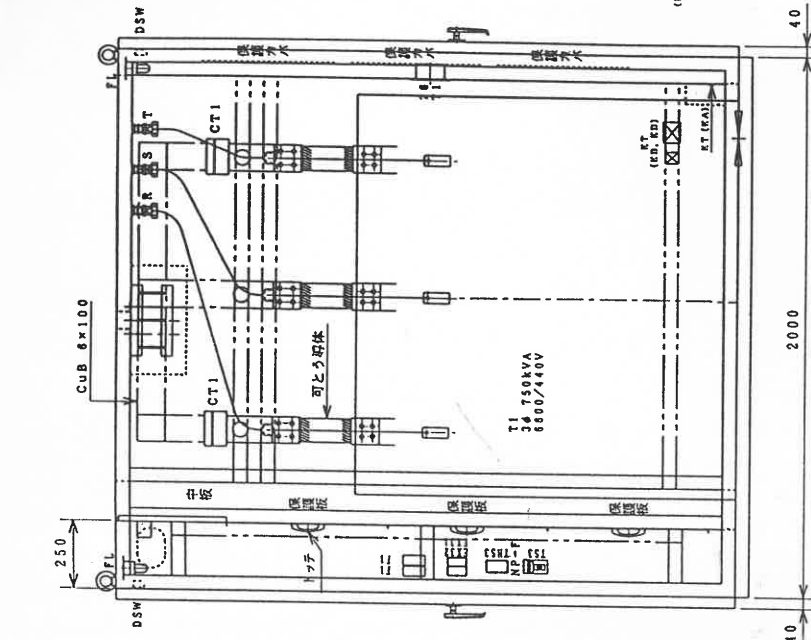

背面図
(器具配置図)

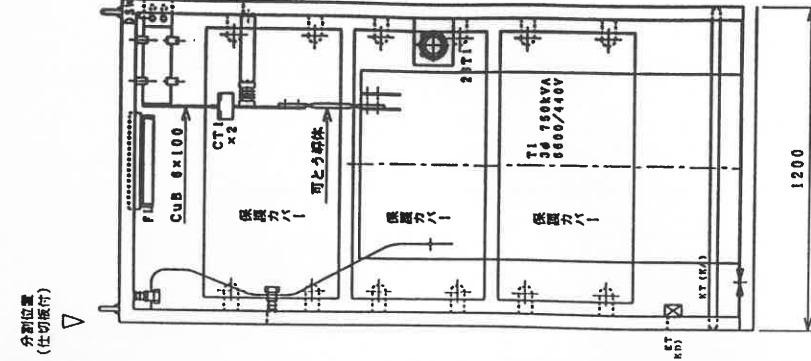

F13



ネームプレート表

記号	型式	名称	枚数
NP3	N300B	変圧器盤	2
NP-F	N40	換気扇	1
TS3	AN-J2	自動一切手動	1

<H3>





99-05-31 例	99年 3月18日	製作数	面	大和電機産業株式会社	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合
		11013		DAIWA ELECTRIC CO., LTD.		ごみ処理施設建設工事
		1798011-101/F13			図面名	受変電設備
					変圧器盤	

正面圖

正面図

側面図
(器具配置図)

背面図 (器具配置図)

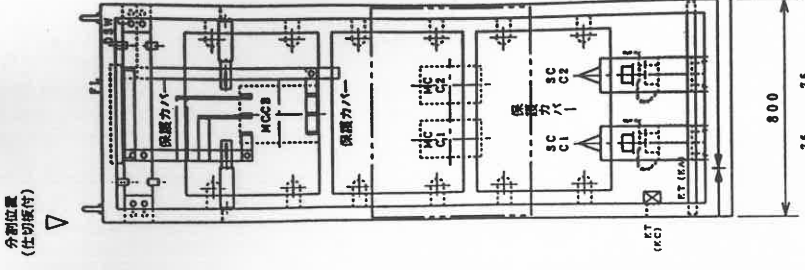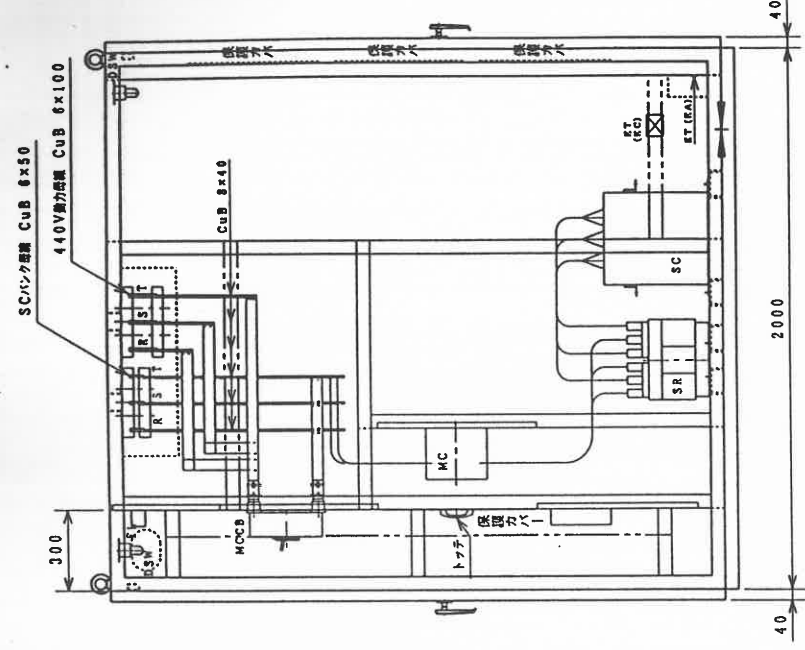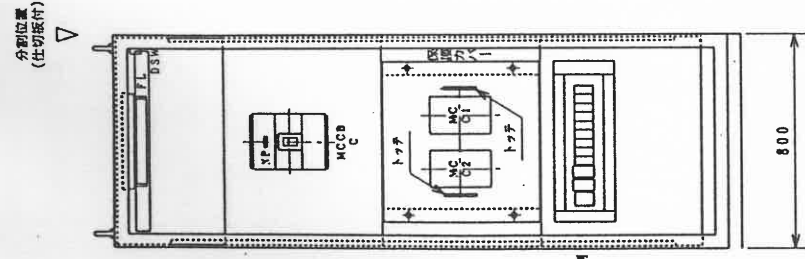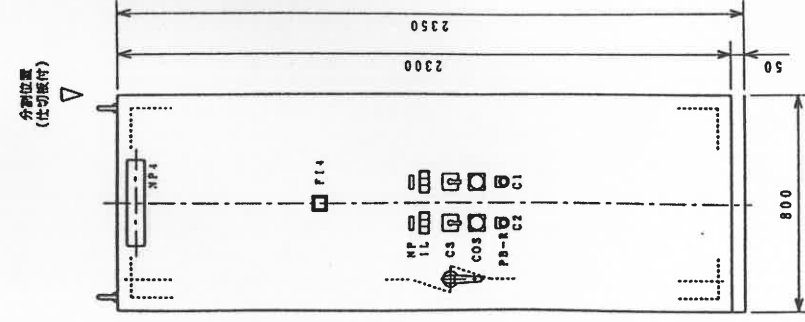

FI 4
 SC主幹
 MCCB
 トリpping
 OL41

IL
 C1, C2
 OL RL OL
 切 入
 バンク
 故障

CS
 C1, C2
 OL41
 切 入
 自動

COS
 C1, C2
 OL RL OL
 切 入
 自動

CS
 C1, C2
 OL41
 切 入
 自動

(有価証券報告書)

REF ID: A66666

ネームプレート表			
記 号	型 式	名 称	枚数
NP4	N300B	No.1コンデンサ盤	2
MCCB C	N40	コンデンサ バンク主幹	1
PB-R	AN-30	警報リセット	2
NP C1	N40	コンデンサバンク1	1
NP C2	N40	コンデンサバンク2	1





[illegible]

正面图

正面図

側面図

背面图 (器具配置图)

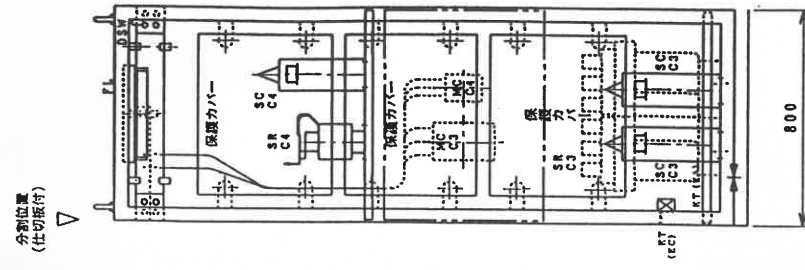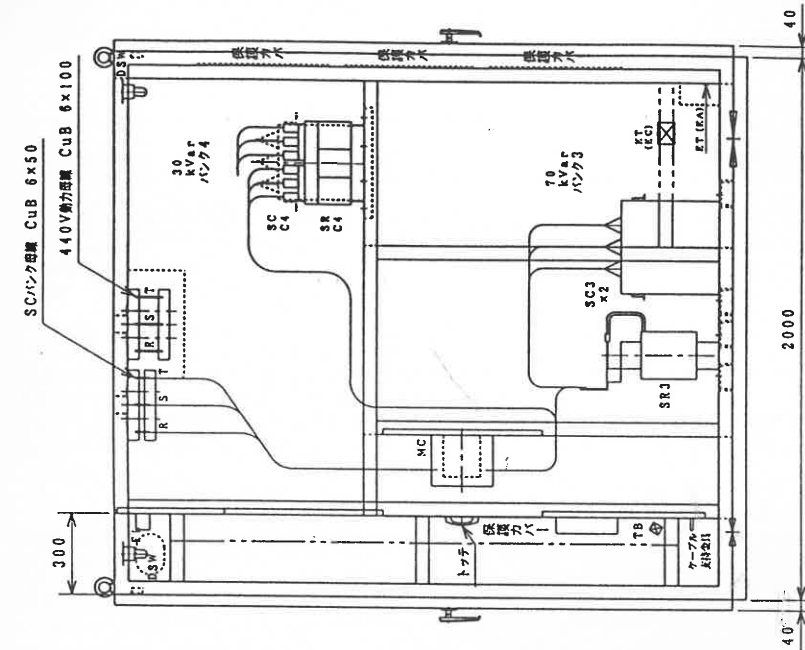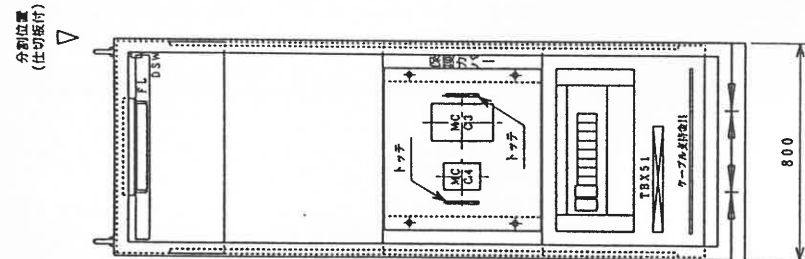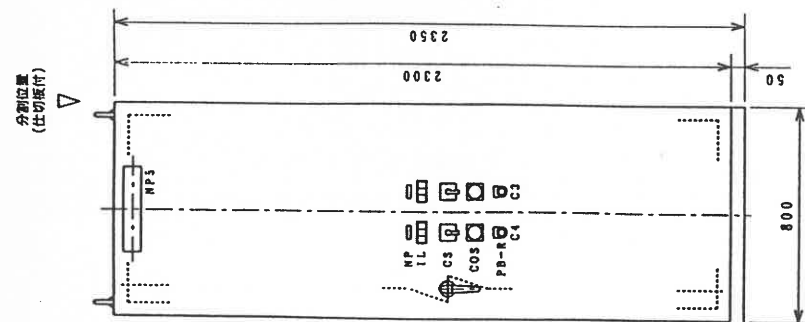

IL
C3, C4

切	入	バンク 故障
---	---	-----------

GL RL OL

CS
C3, C4

切 入

自動 (引き回し動作)

手動

COS
C3, C4

配置A列

ネームプレート表			
記号	型式	名称	枚数
NP5	N300B	No.2コンデンサ盤	2
PB-R	AN-J0	警報リセット	2
NP C3	N40	コンデンサバンク3	1
NP C4	N40	コンデンサバンク4	1

△	・	’99-05-31 開部	型式	箱体	mat	外面	日付	99年 3月18日	製作数	面	 大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先、現場名
	・		箱体	mat	内面	製	11013					
	・		原	mat		番						
	・		中板			号						
	・		仕			図面番号						
			更	模	取手						股 阿部 (勝) 阿部 (勝) 阿部 (勝) 阿部 (勝) 計 計 尺 尺 1/20	図面名

記号	名称	数量	型式・定格	備考
			<H3>変圧器類	
T 1	トランス	日立 1	MRI-DYC 344W 750kVA 6400/440V 50Hz Δ-Y 分巻型(標準形) 巻留付	F種 モールド
V 1	電圧計	タケモトデンキ 1	CQ-13 0-800V	広角
A 1	電流計	タケモトデンキ 1	CQ-12 0-1500/5A	広角
VT 1	計器用変圧器	三菱 2	PE-50F 440/110V 50VA	
CT 1	計器用変流器	三菱 2	CW-40LM 1500/5A 40VA	
SIG 1	漏電リレー	光岡工 1	LEG-108LF 0.1-0.2-0.4-0.6A AC100/110V	埋込形
ZCT 1	電圧計切換SW	光岡工 1	M30 100A	
VS	電圧計切換SW	富士 1	AKI-VS TBカハ付	
AS	電圧計切換SW	富士 1	AKI-AS TBカハ付	
F 1	ヒューズ	富士 2	AF&C-J AC, DC600V 3A 100kA	
	可とう溶体	井上製作所 3	S-2004	特注品
			<H4>No.1コンデンサ類	
MCCB C	配線用ブレーカ	日立 1	FX600 3P 600AT(可調型)	裏面形
MC C1	電磁接触器	日立 2	H200 180A(AC3) コイル:AC100V 2A2b	
SR C1	逆列リアクトル	ニチコン 2	CR441750KBH 3φ 4.5kvar 440V 60Hz 巻留付	
SC C1	連相コンデンサ	ニチコン 2	BF441750KB1 3φ 75kvar 440V 60Hz 巻留付	
			<H5>No.2コンデンサ類	
MC C3	電磁接触器	日立 1	H250 240A(AC3) コイル:AC100V 2A2b	
MC C4	電磁接触器	日立 1	H125 125A(AC3) コイル:AC100V 2A2b	
SR C3	共置リアクトル	ニチコン 1	CR441700K30446BS 3φ 2.98kvar 440V 60Hz 巻留付	巻留付
SR C4	共置リアクトル	ニチコン 1	CR441300K30446TS 3φ 0.638kvar 440V 60Hz 巻留付	巻留付
SC C3	フィルタ用コンデンサ	ニチコン 2	EB451360KYQ0195B 3φ 36.5kvar 459V 60Hz 巻留付	巻留付
SC C4	フィルタ用コンデンサ	ニチコン 1	EB441300KYQ0196B 3φ 30.6kvar 449V 60Hz 巻留付	巻留付
TBX51	増子台	東洋技研 1	ATL-20-3SP 40A(5.5sq)	

△	99-03-26 開票	製作数	面	日付	99年 3月18日	製番	11013	図面番号	1798011-BUHN/R2
		製材	仕掛	更替					
		更替	仕掛	製材					

△	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事
	受変電設備	部品表 (2)	図面名	
			図面尺	17

記号	名称	数量	型式・定格	備考
			<H7>220V低圧主幹盤	
T 2	トランス	日立 1	MRI-DDCR 344W 100kVA 440/220V 50Hz Δ-Y 分巻型(標準形) 巻留付	F種 モールド
V 2	電圧計	タケモトデンキ 1	CQ-13 0-300V	広角
A 2	電流計	タケモトデンキ 1	CQ-12 0-400/5A	広角
CT 2	計器用変流器	三菱 2	CW-5L 400/5A 5VA	
SIG 2	漏電リレー	光岡工 1	LEG-108LF 0.1-0.2-0.4-0.6A AC200/220V	埋込形
ZCT 2	電圧計切換SW	光岡工 1	M30	
VS	電圧計切換SW	富士 1	AKI-VS TBカハ付	
AS	電圧計切換SW	富士 1	AKI-AS TBカハ付	
F 2	ヒューズ	富士 2	AF&C-J AC, DC600V 3A 100kA	
MCCB	配線用ブレーカ	日立 1	FX400 3P 200AT(可調型)	裏面形
	配線用ブレーカ	日立 3	S-225SB 3P 225AT	裏面形
	配線用ブレーカ	日立 1	S-225SB 3P 175AT	裏面形
	配線用ブレーカ	日立 1	S-225SB 3P 125AT	裏面形
	配線用ブレーカ	日立 4	S-100SB 3P 100AT	裏面形
	配線用ブレーカ	日立 1	S-100SB 3P 75AT	裏面形
TBX7	増子台	東洋技研 1	CTKC-300-6P 300A(150sq)	
	増子台	東洋技研 1	CTKC-300-3P 300A(150sq)	
	増子台	東洋技研 1	CTKC-200-3P 200A(100sq)	
	増子台	東洋技研 2	CTKC-150-6P 150A(60sq)	
	増子台	東洋技研 1	CTKC-150-3P 150A(60sq)	
	増子台	東洋技研 1	ATL-60-6P 90A(22sq)	

△	99-03-26 開票	製作数	面	日付	99年 3月18日	製番	11013	図面番号	1798011-BUHN/R3
		製材	仕掛	更替					
		更替	仕掛	製材					

△	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事
	受変電設備	部品表 (3)	図面名	
			図面尺	18

A

B

C


D

E

F

G

H

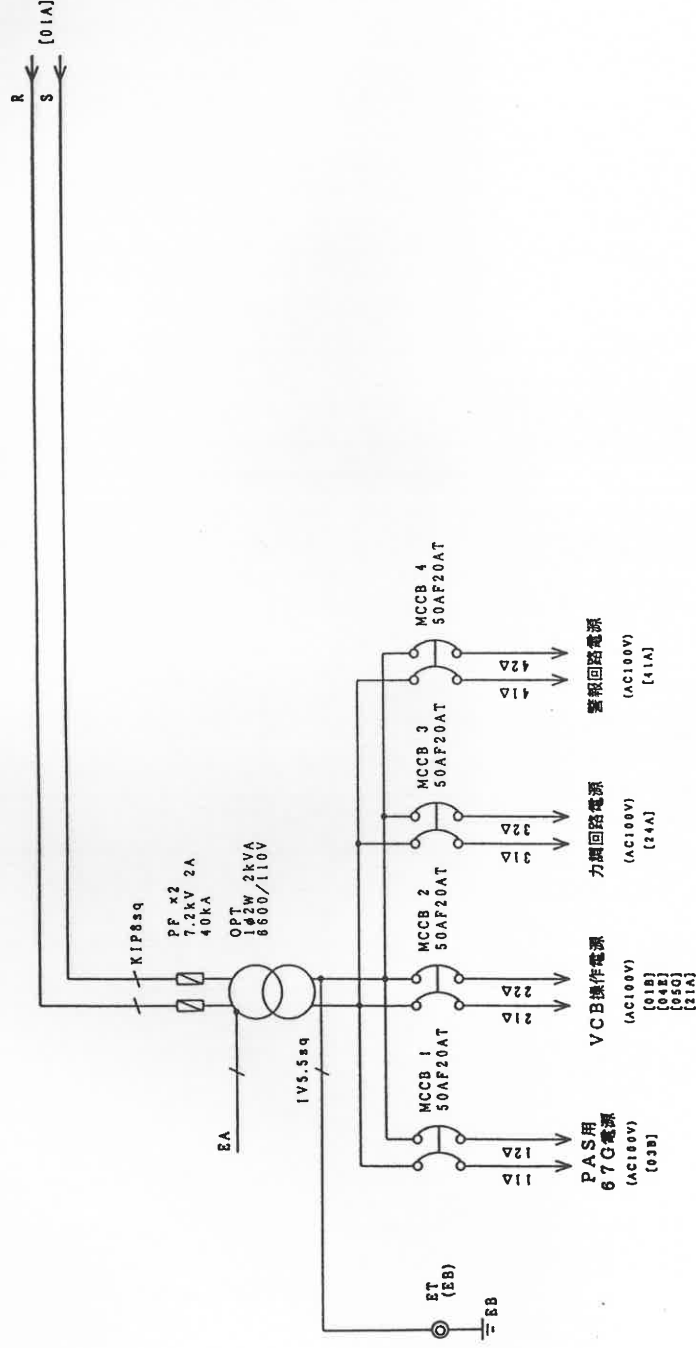


SHEET-NO. 02

△印にはSHEET-NO. が入ります。

(指示なき接地線はE A : 5.5sq, E D : 2sqとする)

△	型式	箱体	仕様	変換	外面	内面	製作日	99年 3月18日	製作数	面	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合
.	材料	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	製番	11013			図面	図面	図面名	ごみ処理施設建設工事
.	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	図面番号	1798011-R02/R2			計	計	図面名	受変電設備
.	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	図面番号	1798011-R02/R3			計	計	図面名	複線接続図 高圧受電盤 (2)
.	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	図面番号				計	計	図面名	複線接続図 67G内部回路

盤番号記載以外は<H1>とする

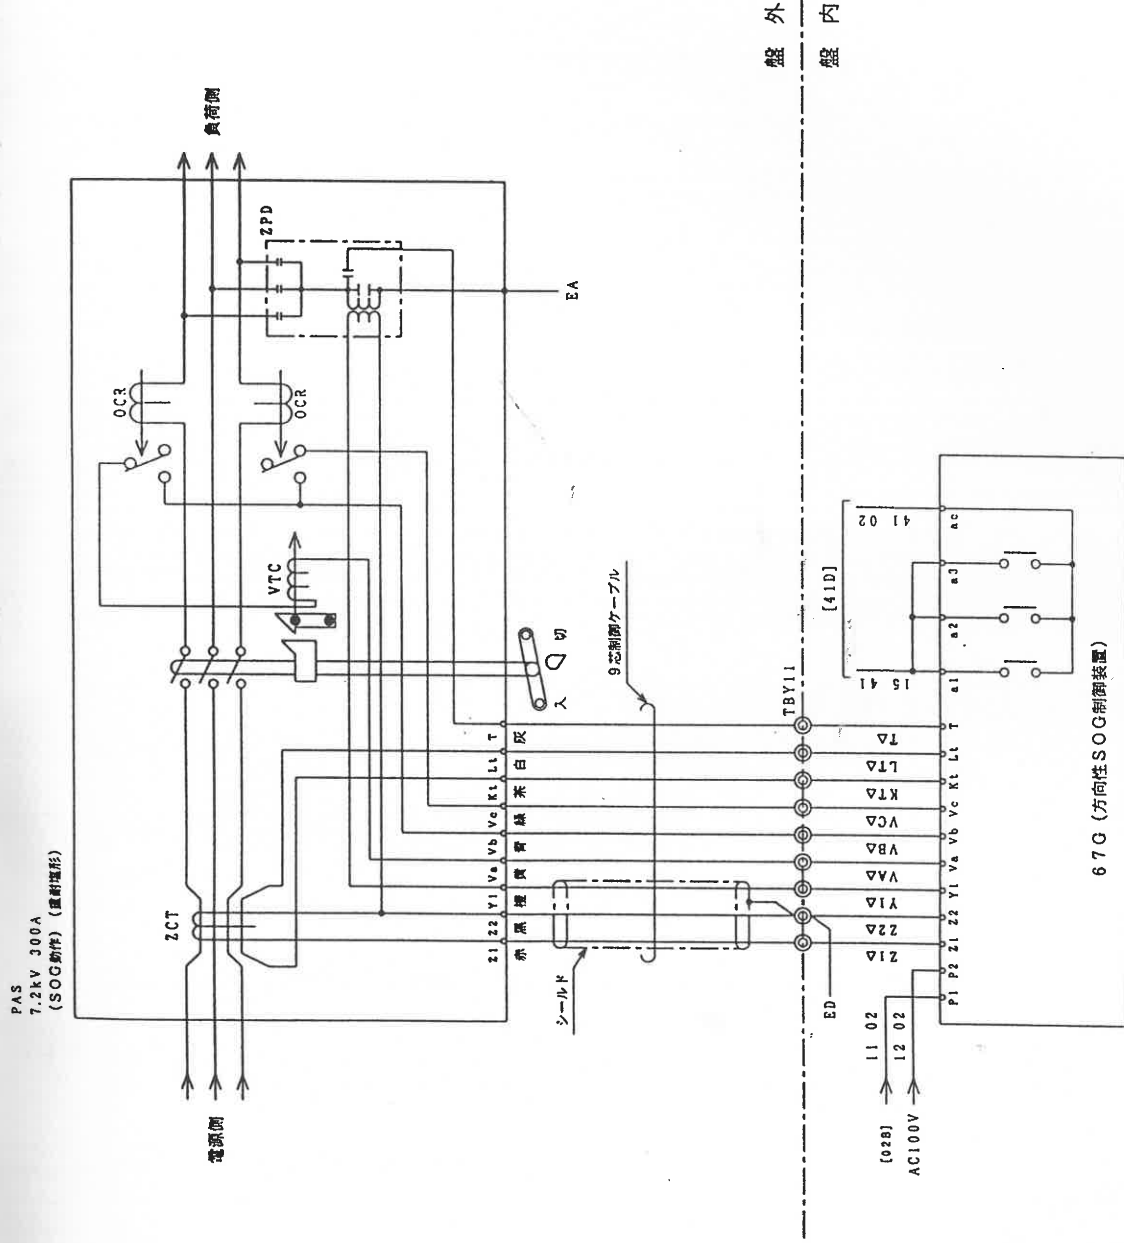


SHEET-NO. 03

△印にはSHEET-NO. が入ります。

(指示なき接地線はE A : 5.5sq, E D : 2sqとする)


△	型式	箱体	仕様	変換	外面	内面	製作日	99年 3月18日	製作数	面	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先・現場名	まにわ中央環境施設組合
.	材料	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	製番	11013			図面	図面	図面名	ごみ処理施設建設工事
.	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	図面番号	1798011-R02/R3			計	計	図面名	受変電設備
.	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	図面番号				計	計	図面名	複線接続図 67G内部回路



△印にはSHEET-NO. が入ります。


2011-R02/R4	股 計	阿部 (勝)	阿部 (勝)	秋 岡	阿部 尺	図面名	受変電設備 - 複線接続図 高圧配電盤 (焼却炉)	23
-------------	-----	--------	--------	-----	------	-----	------------------------------	----

盤番号記載以外は<H22>とする



△印にはSHEET-NO. が入ります。

013	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	受電設備	24
013	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	受電設備	24



△印にはSHEET-NO. が入ります。

盤番号記載以外は<H4>とする





△印にはSHEET-NO. が入ります。

A

△	・	型式	箱体	製造	外面	日付	99年 3月18日	製作数	面	 大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先 現場名 まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事
・	・	箱体	扉	内面	製造	製造番号	11013	設計	図面名		
・	・	仕	中板	製造	製造	製造	製造	製造	製造		
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・		
仕様 更 仕様 更											

盤番号記載以外は<H8>とする

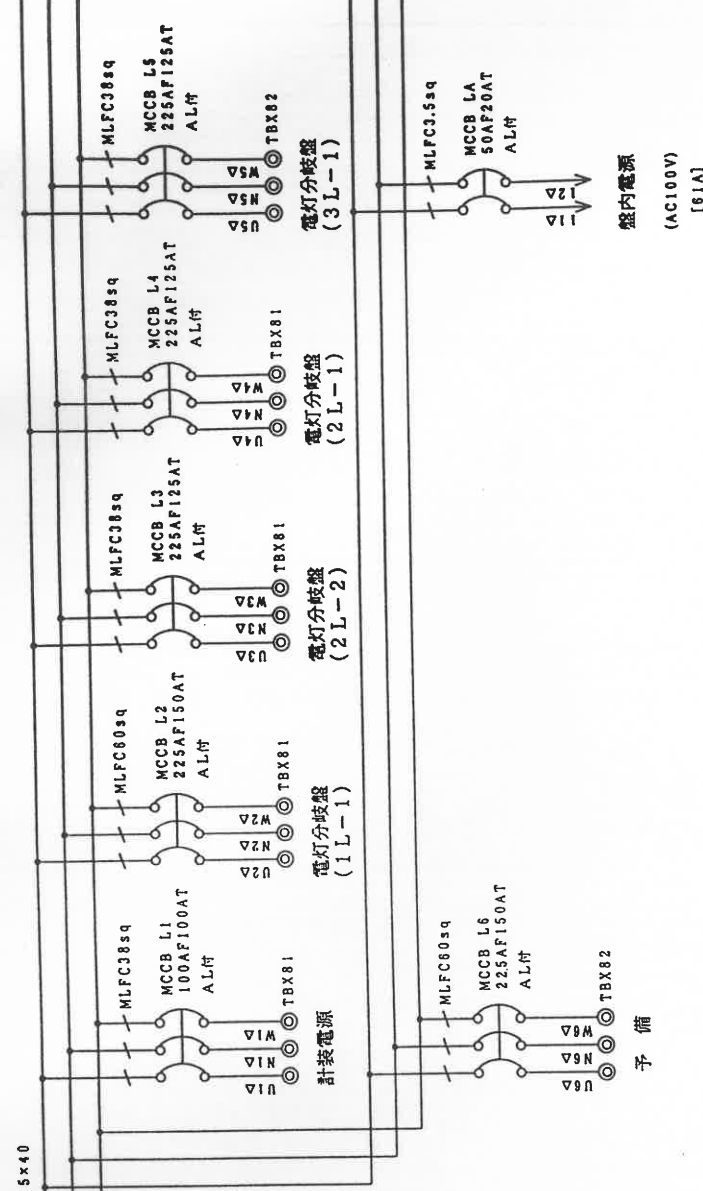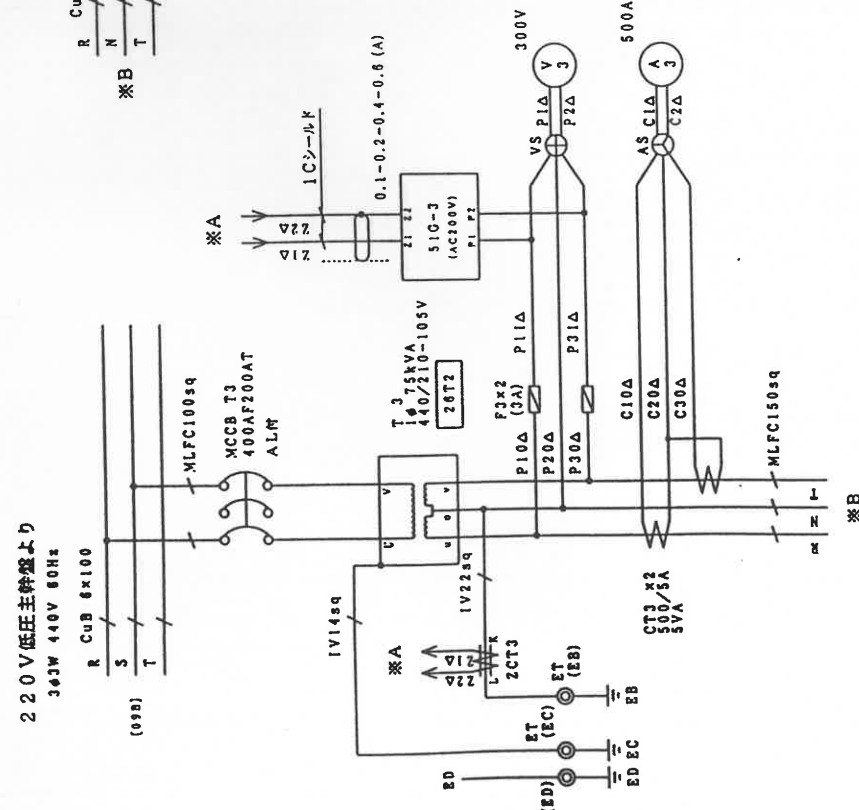


盤内電源
(AC100V)
[61A]

儲
至

SHEET-NO.

△印にはSHEET-NO. が入ります。

△	・	99-05-31	開票	型式	箱體	外箱	製作廠	面	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先、現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事
・	・	・	・	箱體	箱體	箱體	製	11013	阿部 誠	図面名	受変電設備
・	・	・	・	原	原	原	番	1798011-R02/R10	阿部 (勝)	阿部 (勝)	複線接続図 電灯主幹盤
・	・	・	・	中板	中板	中板	図面番号		計		29
・	・	・	・	封緘	封緘	封緘					
・	・	・	・	更	更	更					

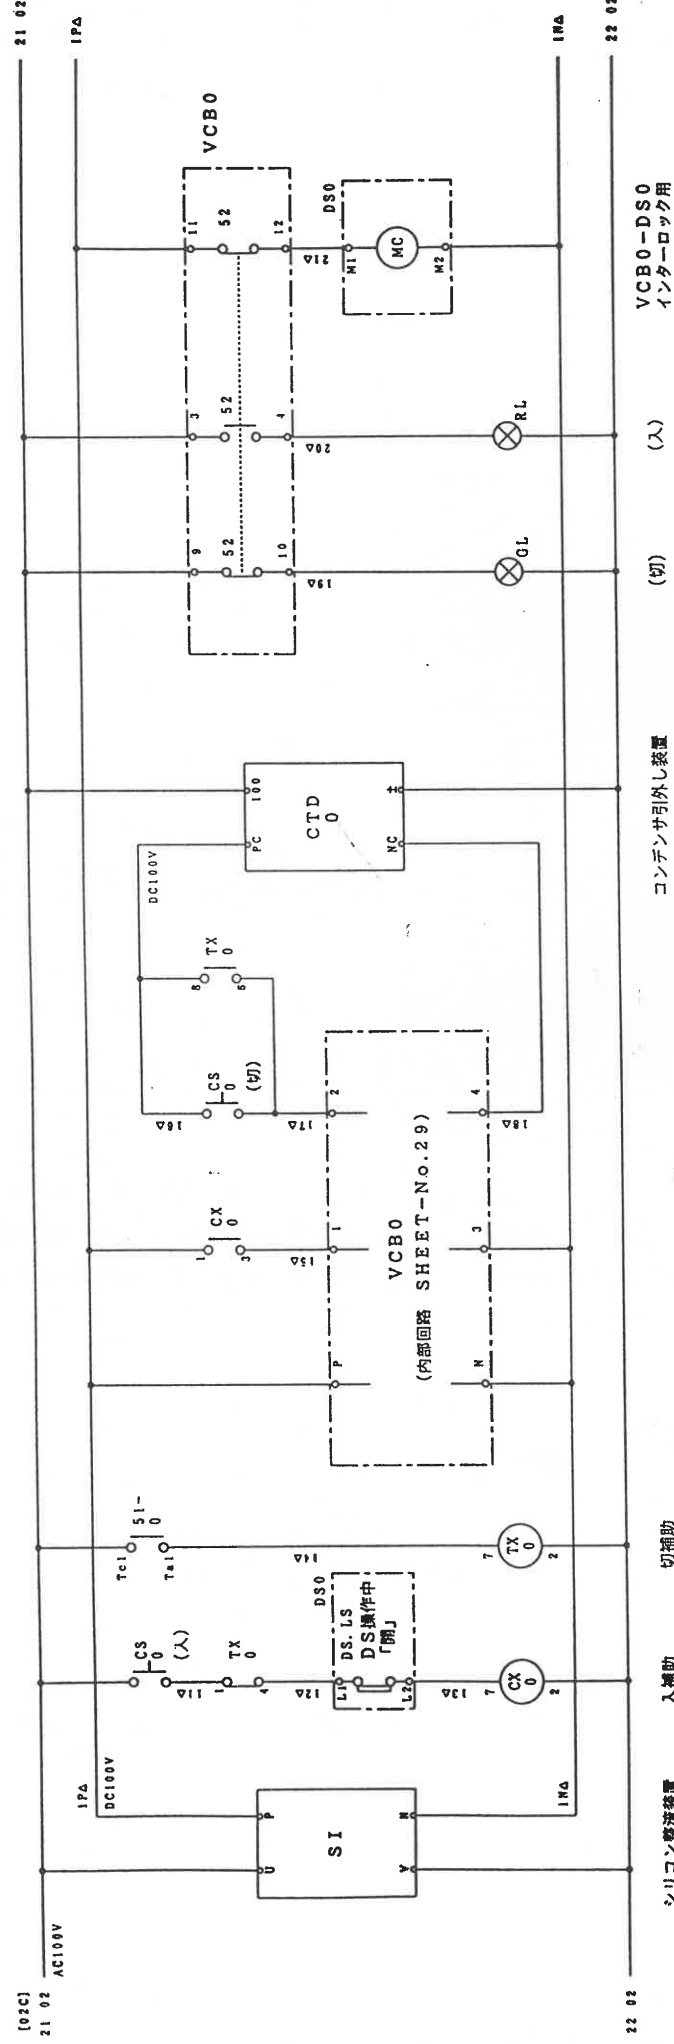

高压受電盤

CSO		(引き回転操作)		入	
①	切				
②					

CS0
(引き回転操作)

SHEET-NO.

△印にはSHEET-NO. が入ります。

[illegible]



入補助	切補助

①	切	入
②		

SHEET-NO. 22

H

C




入補助 切補助

①	切		入
②			

SHEET-NO. 23

H

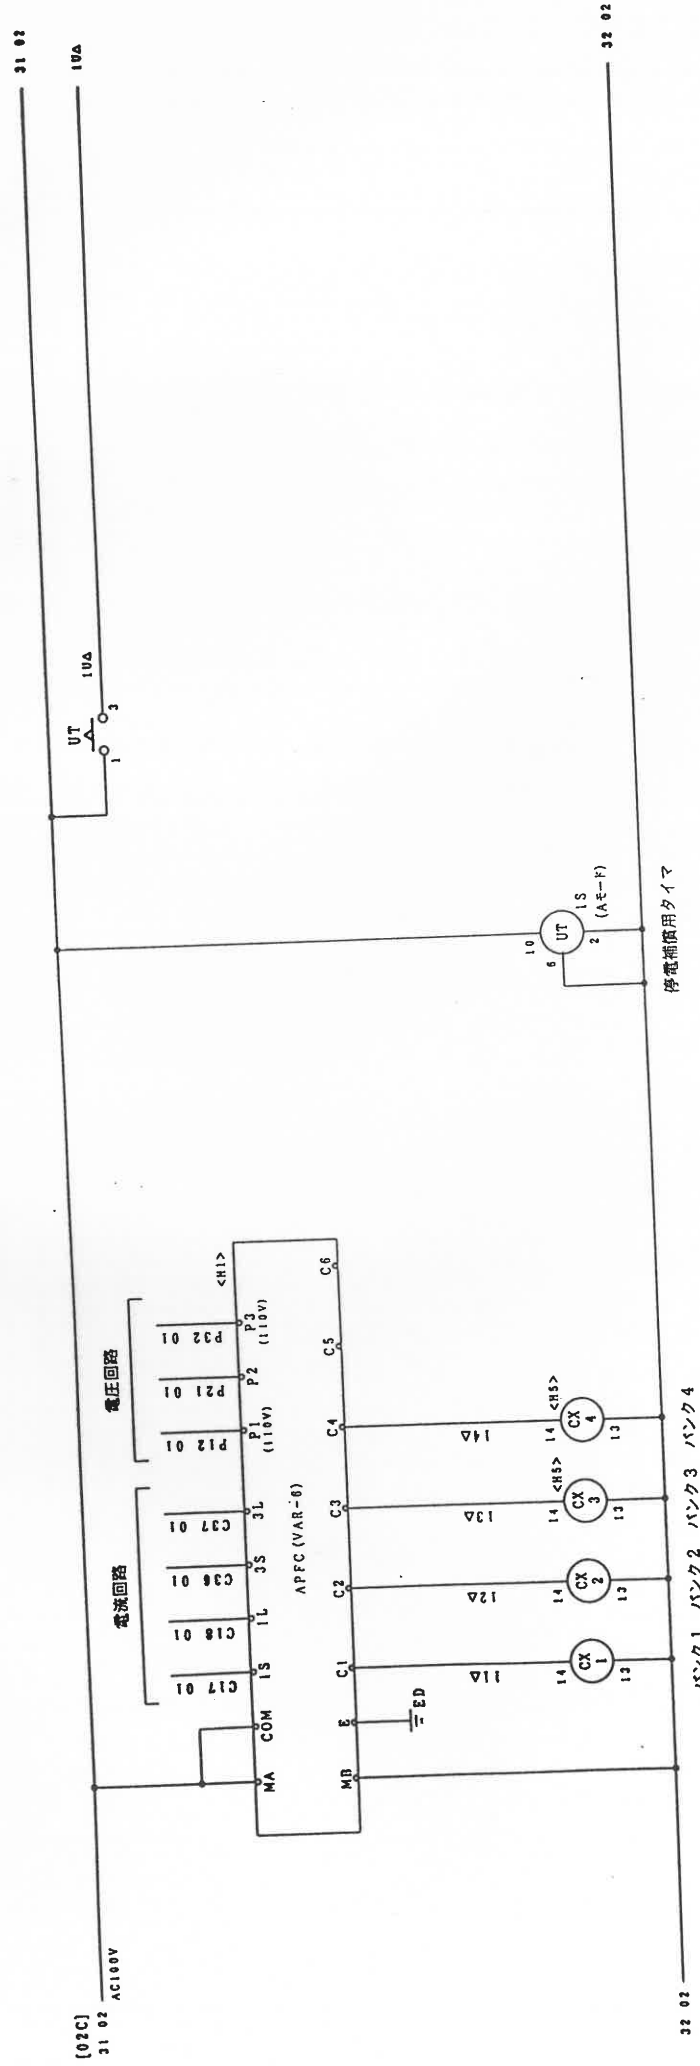

自動力率調整装置 (APFC)

停電補償回路

UT	1-3	24-E	1-4	
	11-9		11-8	

MS4SM

CX1	9-5	25-B	9-1	
	10-6		10-2	
	11-7		11-3	
	12-8		12-4	

HH54P-L

CX2	9-5	25-B	9-1	
	10-6		10-2	
	11-7		11-3	
	12-8		12-4	


HH54P-L

SHEET-NO.
24

△印にはSHEET-NO. が入ります。

Δ	99-05-31	型式	箱体	仕様	変更	材料	製造	検査	日付	99年 3月 18日	製作数	面	11013	製造番号	1788011-R02/R24	股	阿部	製	阿部	検	阿部	尺	図	面	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先、現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事	展開接続図 力調回路 (1)	受変電設備	33	H
---	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	-----	---	-------	------	-----------------	---	----	---	----	---	----	---	---	---	--	--------	---------------------------	----------------	-------	----	---

盤番号記載以外は<H4>とする

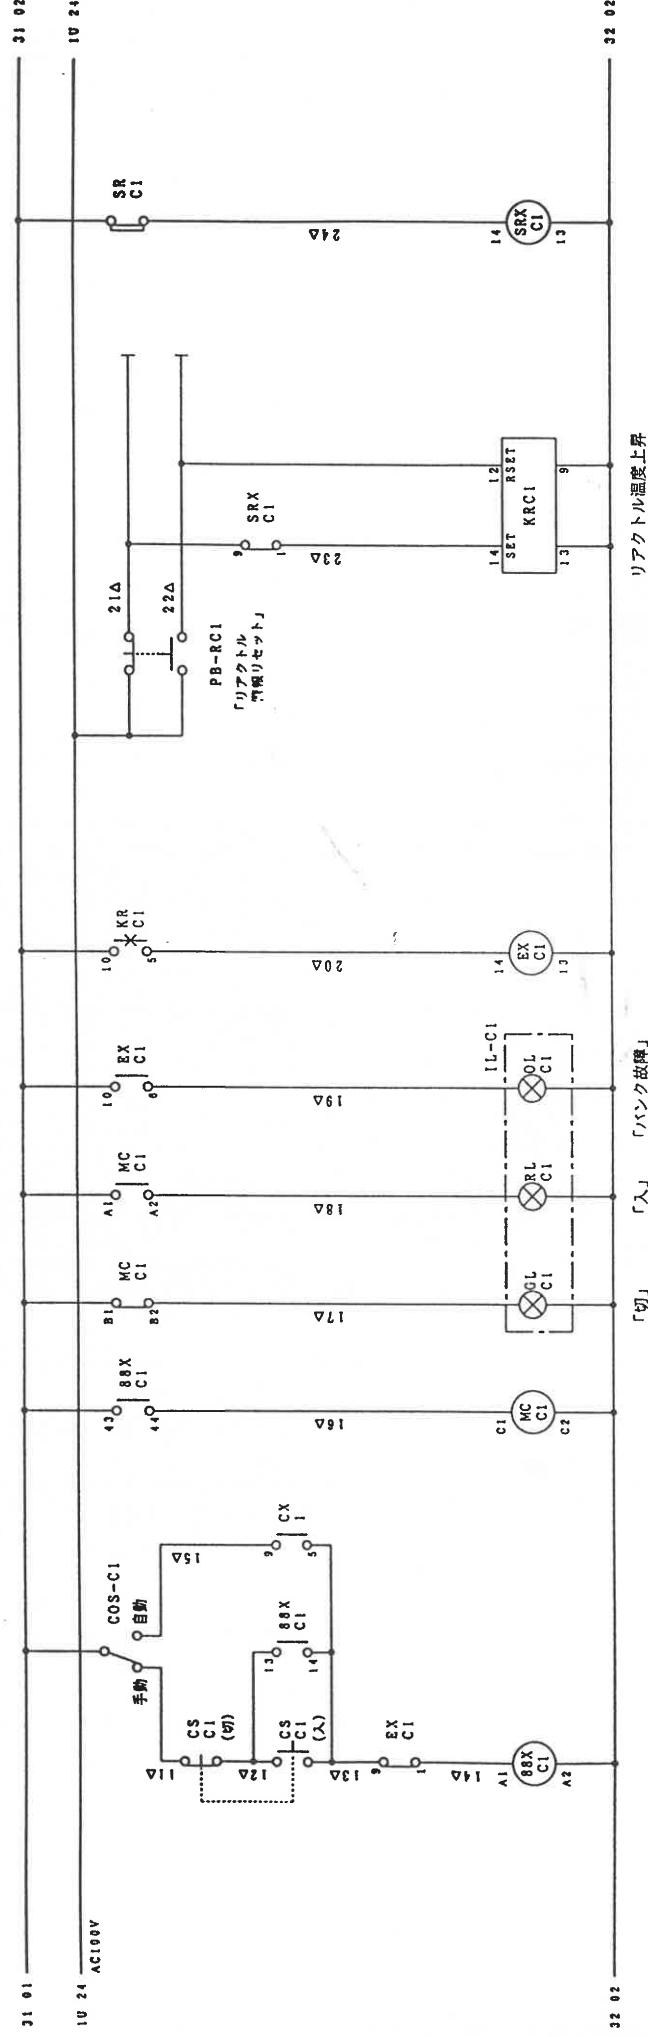

コンデンサバンク1操作回路

手動	自動	入	切
①	②	③	④

CS-C1 (引き回転操作)

88XC1	13-14	25-B	
	43-44	25-C	
	53-54		
	63-64		

SH-4 (4a) 83-84

MCC1	11-21		
	12-22		
	13-23		
	14-24		

H200 1-31 83-84

EXC1	9-5	25-D	9-1	25-B
	10-6		10-2	
	11-7		11-3	
	12-8		12-4	

HH54P-L


SRXC1	9-5	25-F	9-1	25-F
	10-6		10-2	
	11-7		11-3	
	12-8		12-4	

HH54P-L

SHEET-NO.
25

△印にはSHEET-NO. が入ります。

Δ	99-05-31	型式	箱体	仕様	変更	材料	製造	検査	日付	99年 3月 18日	製作数	面	11013	製造番号	1788011-R02/R25	股	阿部	製	阿部	検	阿部	尺	図	面	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先、現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事	展開接続図 力調回路 (2)	受変電設備	34	H
---	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	-----	---	-------	------	-----------------	---	----	---	----	---	----	---	---	---	--	--------	---------------------------	----------------	-------	----	---

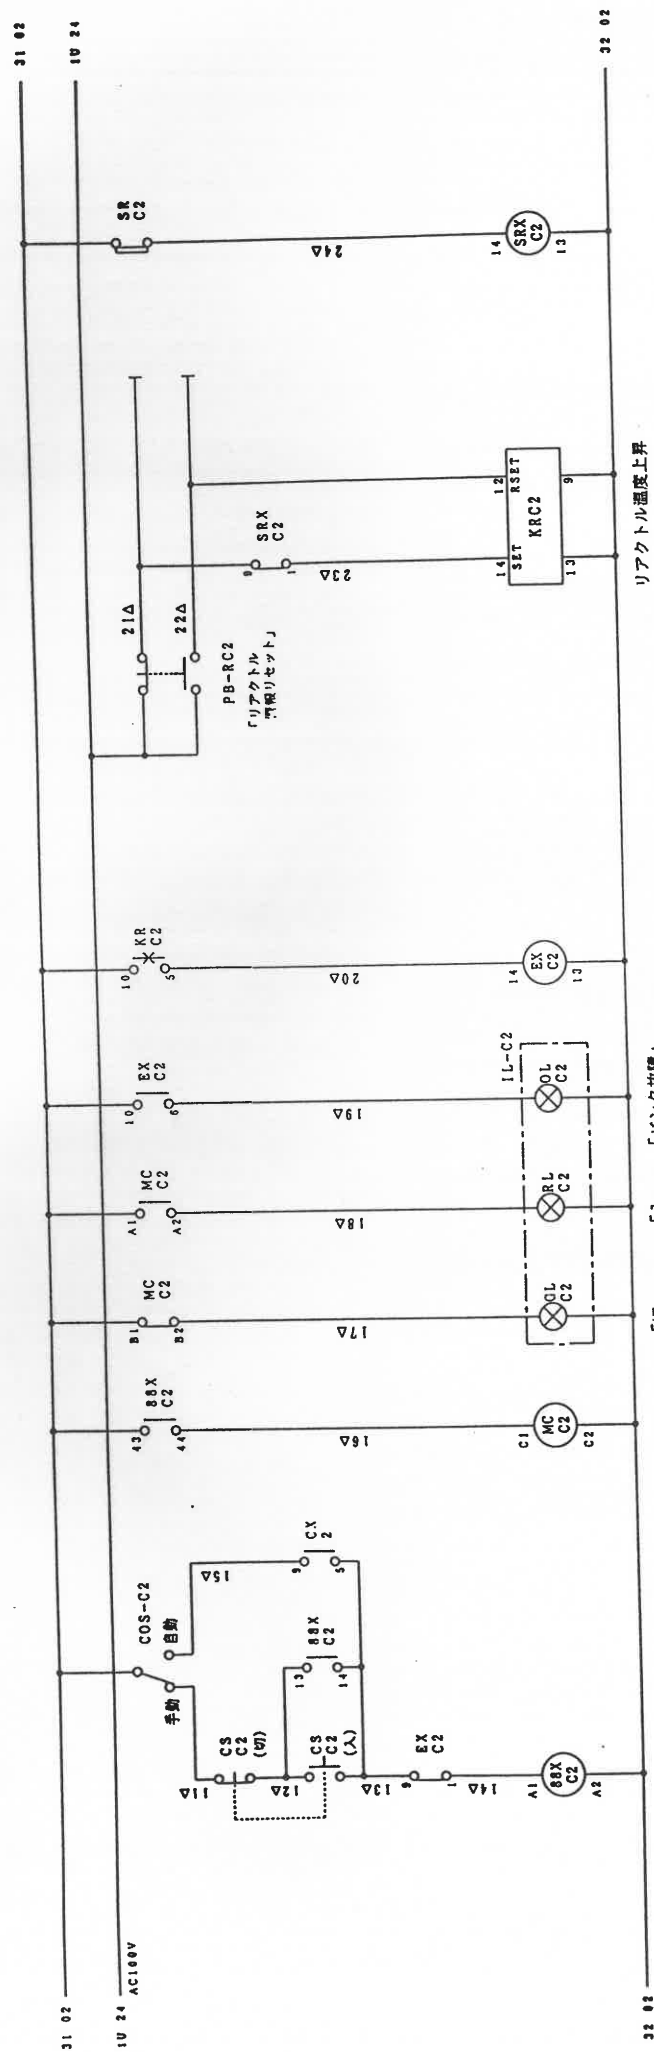

リアクトル温度上昇

「切」 「入」 「バンク故障」

コンデンサバンク2 操作回路

COS-C2
手動 自動
切 入

88XC2	13-14	26-B	
SH-4 (4a)	53-54		
MCC2	11-21		
	12-22		
	13-23		
	AI-A2	26-B	11-12 26-C
H200	1-3	B3-B4	

EXC2	9-5	9-1	26-B
	10-6	26-D	10-2
	11-7	52-C	11-3
HH54P-L	12-8		12-4
KRC2	10-5	26-E	10-1
	11-8		11-4
HH52P-R			
SRXC2	9-5	9-1	26-F
	10-6	10-2	
	11-7	11-3	
HH54P-L	12-8		12-4


SHEET-NO.
26

△印にはSHEET-NO. が入ります。

Δ	型式	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (3)	35
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (3)	35	
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (3)	35	
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (3)	35	

大和電機産業株式会社
DAIWA ELECTRIC CO., LTD.
受変電設備
展開接続図 力調回路 (3)

盤番号記載以外は<H5>とする

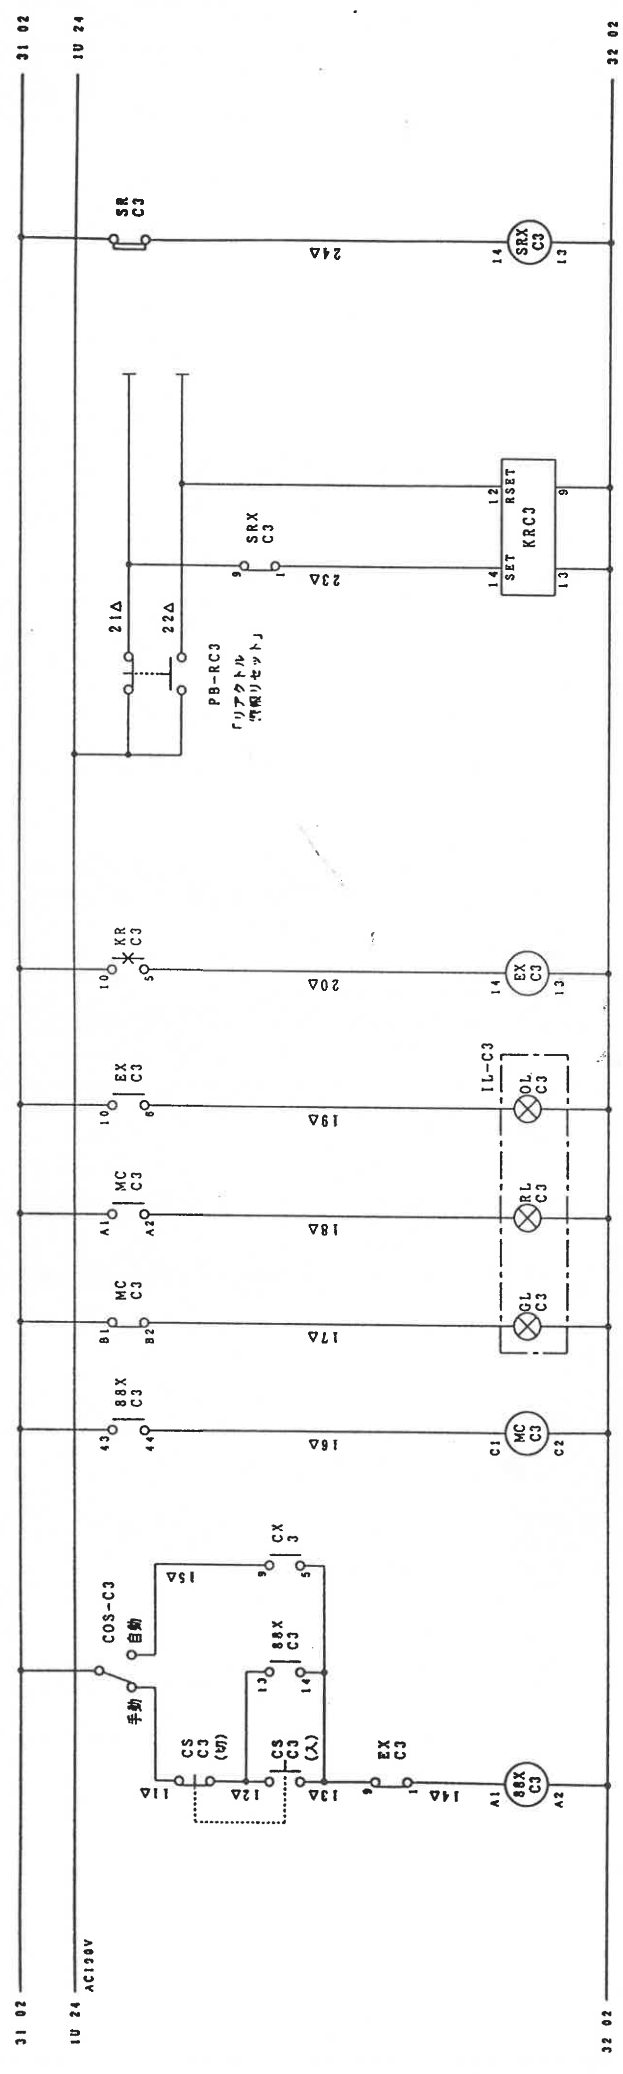

リアクトル温度上昇

「切」 「入」 「バンク故障」

コンデンサバンク3 操作回路

COS-C3
手動 自動
切 入

88XC3	13-14	27-B	
SH-4 (4a)	53-54		
MCC3	11-21		
	12-22		
	13-23		
	AI-A2	27-D	11-12 27-C
H250	1-3	B3-B4	


EXC3	9-5	9-1	27-B
	10-6	27-D	10-2
	11-7	52-D	11-3
HH54P-L	12-8		12-4
KRC3	10-5	27-E	10-1
	11-8		11-4
HH52P-R			
SRXC3	9-5	9-1	27-F
	10-6	10-2	
	11-7	11-3	
HH54P-L	12-8		12-4

SHEET-NO.
27

△印にはSHEET-NO. が入ります。

Δ	型式	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (4)	36
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (4)	36	
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (4)	36	
	変圧器	箱	体	仕	材	質	製造	日付	製作	面	客先、現場名	図面名	展開接続図	力調回路 (4)	36	

大和電機産業株式会社
DAIWA ELECTRIC CO., LTD.
受変電設備
展開接続図 力調回路 (4)

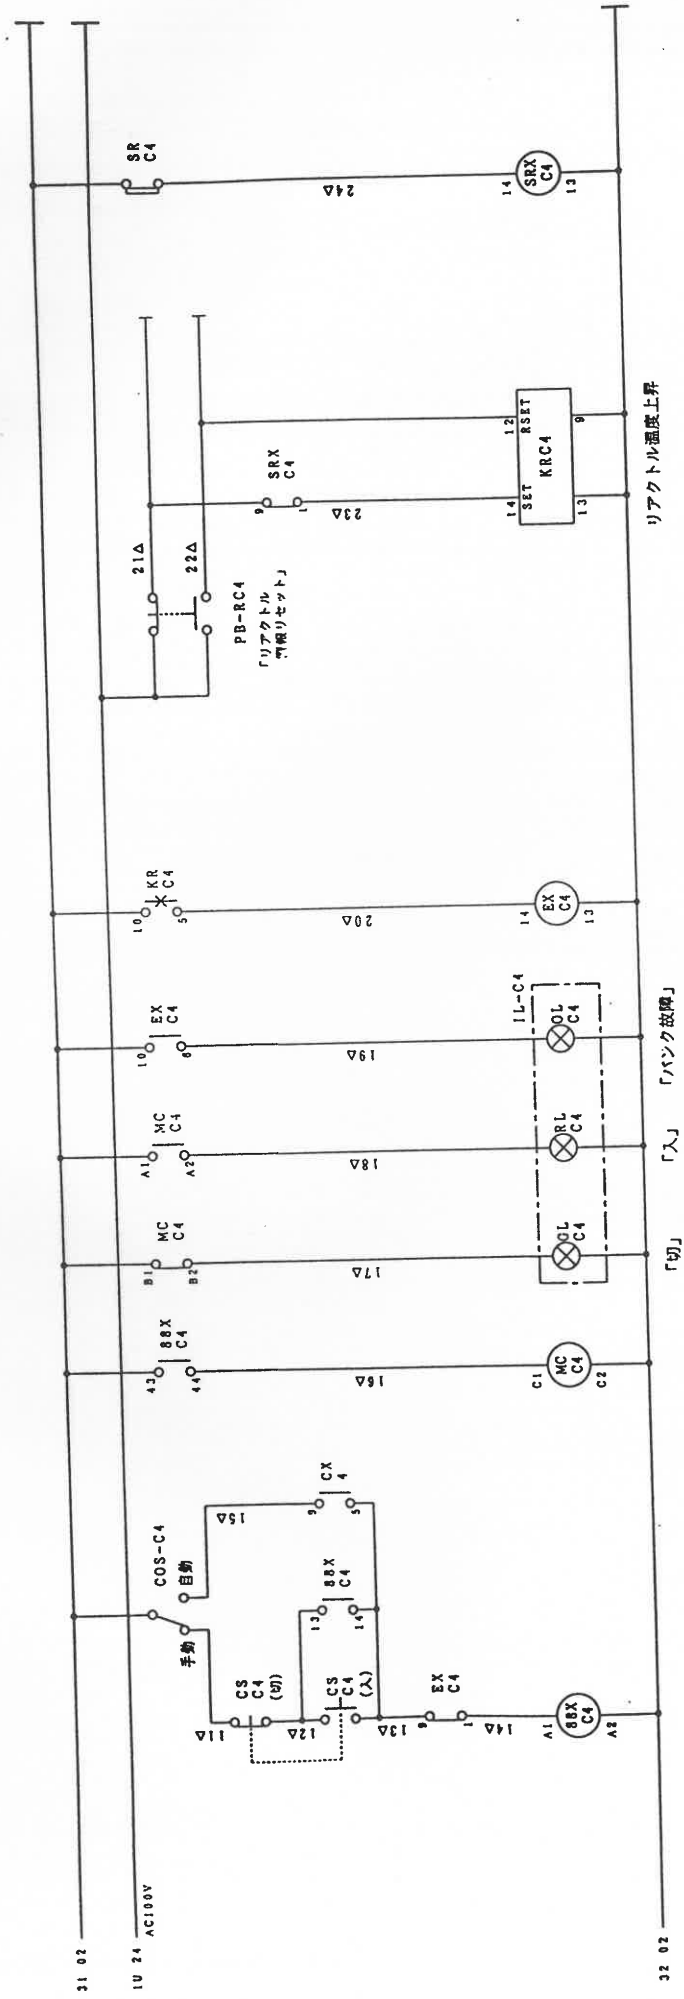

コンデンサバンク4操作回路

COS-C4	手動	自動
CS-C4	切	入

88XC4	13-14	28-B
SH-4 (4x)	83-84	

EXC4	9-5	28-B
HH54P-L	12-8	12-4

KRC4	10-5	28-E	10-1
HH52P-R	11-8	11-4	

SRXC4	9-5	9-1	28-F
HH54P-L	12-8	12-4	


SHEET-NO. 28

△印にはSHEET-NO. が入ります。


型式	実用	仕様	材質	製造	日付	製作数	面	客先. 現場名
箱体	箱体	箱体	箱体	箱体	99年 3月18日	11013	1	大和電機産業株式会社
仕	仕	仕	仕	仕	製	番	11013	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.
更	更	更	更	更	図面番号	1798011-R02/R28		図面名
								受変電設備
								展開接続図 力調回路 (5)

固定形

引出形

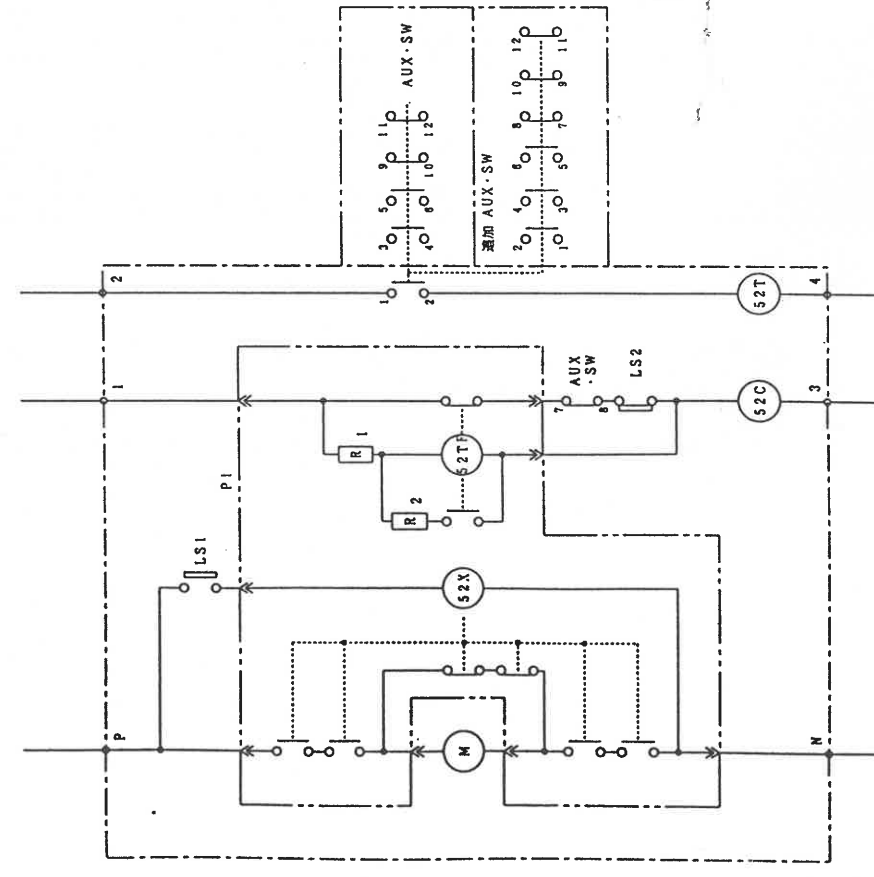

C-6F-12TB FA
VCB 0

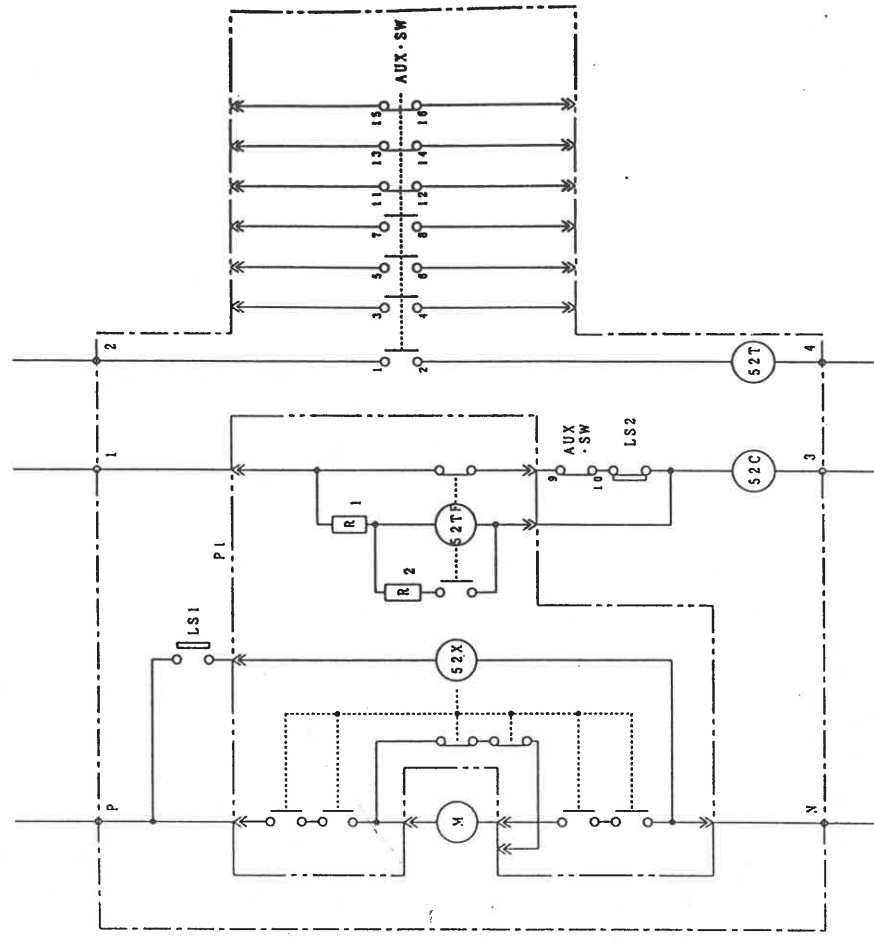


C-6F-8HB FA
VCB 01~02

SHEET-NO. 29

型式	実用	仕様	材質	製造	日付	製作数	面	客先. 現場名
箱体	箱体	箱体	箱体	箱体	99年 3月18日	11013	1	大和電機産業株式会社
仕	仕	仕	仕	仕	製	番	11013	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.
更	更	更	更	更	図面番号	1798011-R02/R29		図面名
								受変電設備
								複線接続図 VCB内部操作回路

SHEET-NO. 38




額取用証

EX 12	9-5	41-F	9-1
	10-6	51-B	10-2
	11-7		11-3
	12-8		12-4

41

1




高压配電盤（焼却炉）

EX211	9-5	42-F	9-1
	10-6	51-C	10-2
	11-7		11-3
HHS4P-L	12-8		12-4

42

7

F

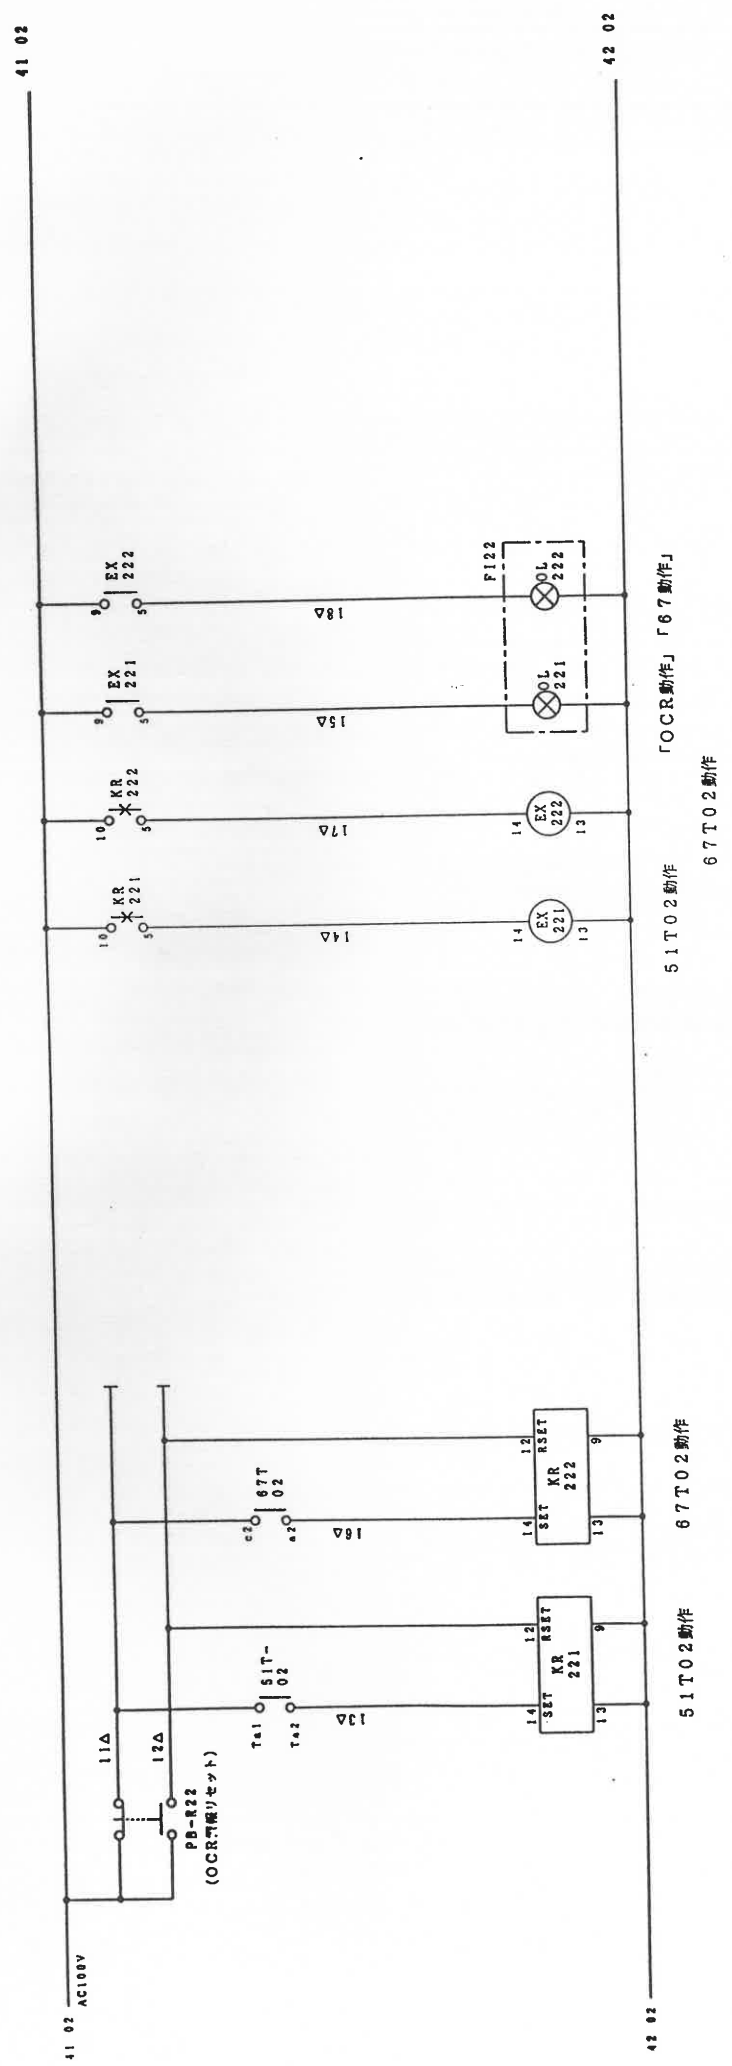

高圧配電盤 (リサイクルプラザ)

XR221	10-5	43-E	10-1
	11-8		11-4
HH54P-R			

XR222	10-5	43-E	10-1
	11-8		11-4
HH54P-R			

EX221	9-5	43-F	9-1
	10-6	51-C	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4


EX222	9-5	43-F	9-1
	10-6	51-D	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4

SHEET-NO. 43

△印にはSHEET-NO. が入ります。

△	99-05-31 開盤	型式	箱体	製造	外面	内面	製作数	面	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先. 現場名	まにわ中央環境施設組合
		箱体	箱体	mt	mt	mt	11013		ごみ処理施設建設工事			ごみ処理施設建設工事
		仕	原	mt					受変電設備			受変電設備
		更	中板				1798011-R02/R43		展開接続図			展開接続図 警報回路 (3)
		材質	材質						計			計

盤番号記載以外は<H3>とする

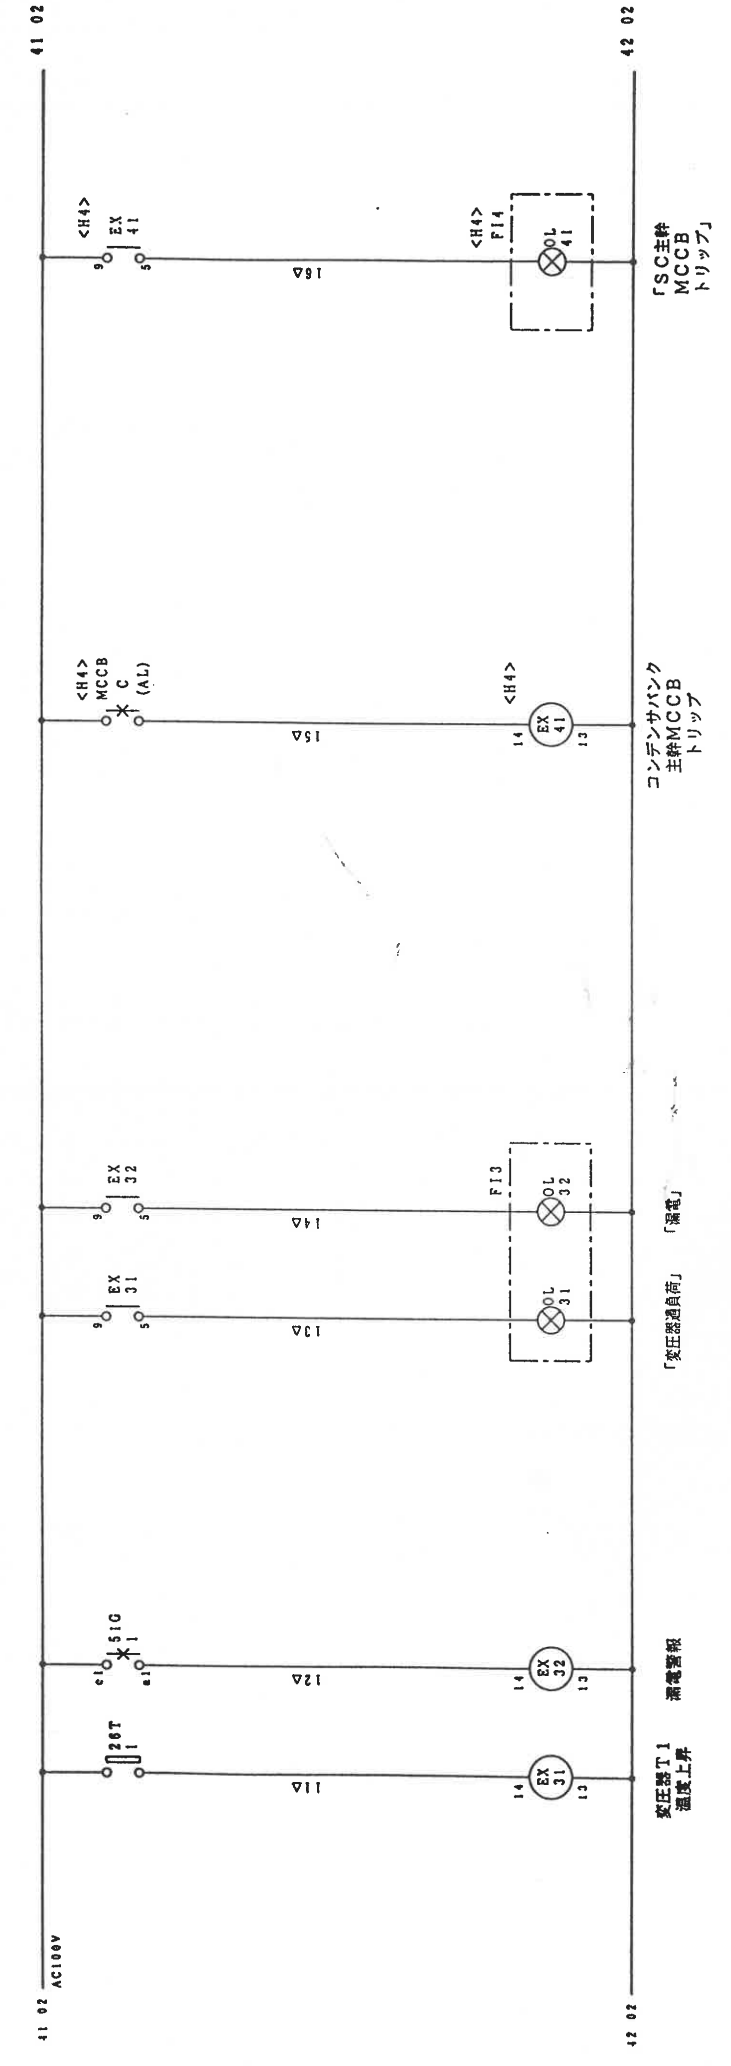

変圧器盤

No.1コンデンサ盤

EX31	9-5	44-C	9-1
	10-6	52-A	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4


EX32	9-5	44-D	9-1
	10-6	52-B	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4

EX41	9-5	44-C	9-1
	10-6	52-B	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4

SHEET-NO. 44

△印にはSHEET-NO. が入ります。

△	99-05-31 開盤	型式	箱体	製造	外面	内面	製作数	面	大和電機産業株式会社	DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先. 現場名	まにわ中央環境施設組合
		箱体	箱体	mt	mt	mt	11013		ごみ処理施設建設工事			ごみ処理施設建設工事
		仕	原	mt					受変電設備			受変電設備
		更	中板				1798011-R02/R44		展開接続図			展開接続図 警報回路 (4)
		材質	材質						計			計

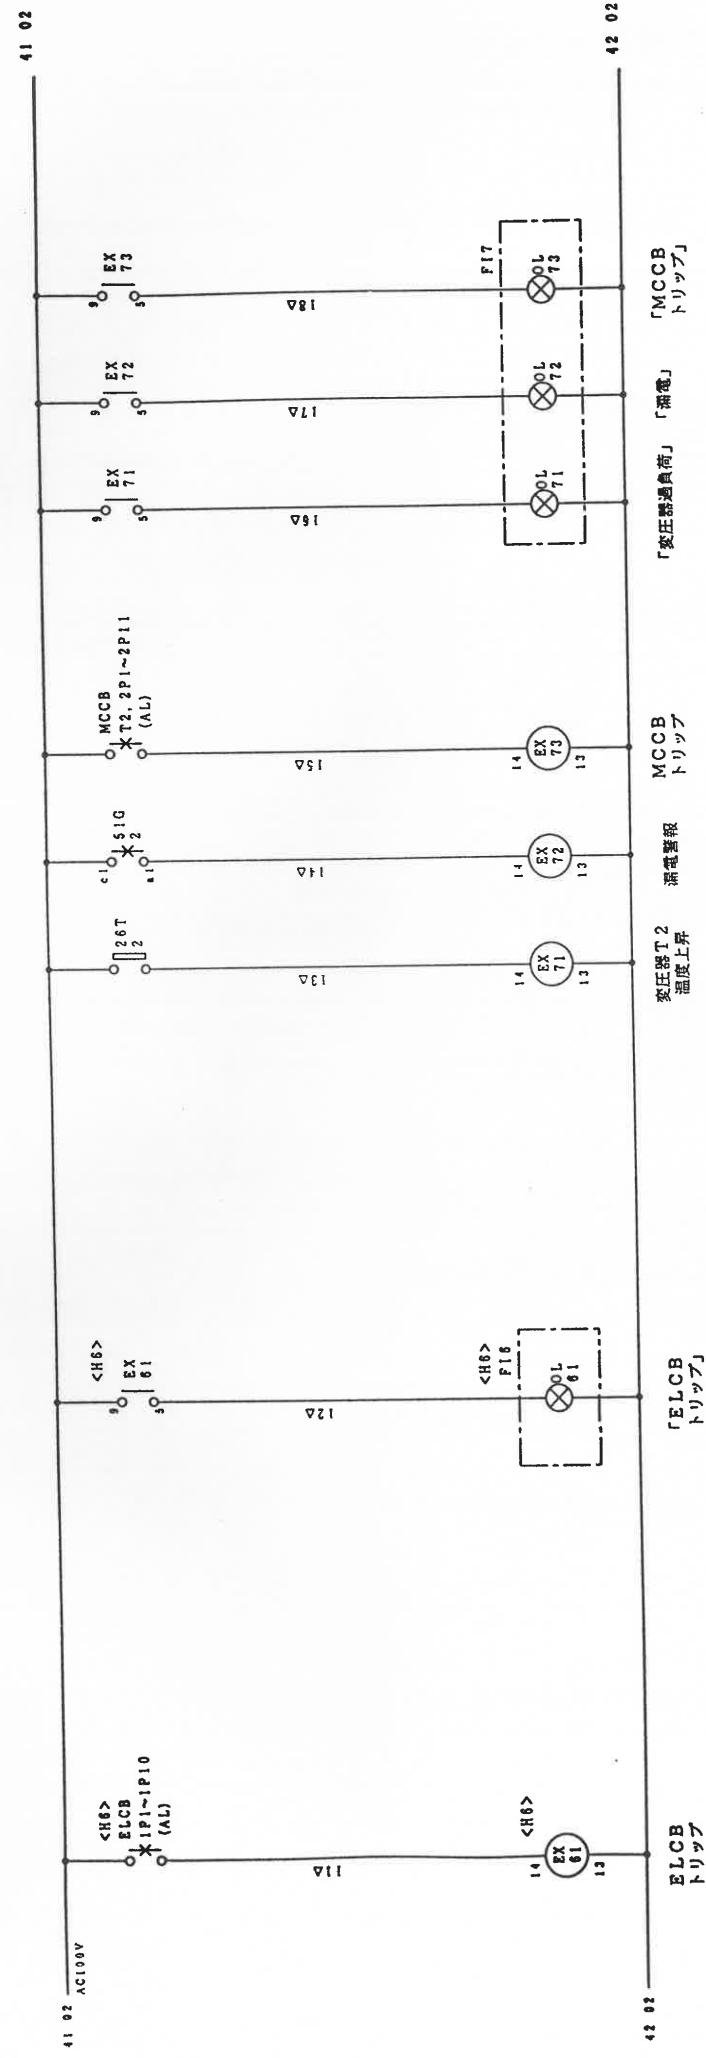

440V低壓主幹盤

EX61	9-5	45-C	9-1
	10-6	52-E	10-2
	11-7		11-3
HH34P-L	12-8		12-4

EX71	9-5	45-F	9-1
	10-6	52-E	10-2
	11-7		11-3
HH54P-L	12-8		12-4

EX72	9-5	45-G	9-1
	10-6	52-F	10-2
	11-7		11-3
11154P-L	12-8		12-4


EX73	9-5	45-G	9-1
	10-6	52-F	10-2
	11-7		11-3
HHS4P-L	12-8		12-4

SHEET-NO.

△印にはSHEET-NO. が入ります。

△	型式	箱体	裏面	外面	日付	99年 3月 18日	製作数	面	 大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	番先・現場名 まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事	43 /	
・	箱体	扉	内面	製番	11013								
・	仕	中扉		図面番号	1798011-R02/R45								
・	裏	機構	取手	計									
										図面名	受変電設備		
										展開接続図 警報回路 (5)			

盤番号記載以外は<H8>とする

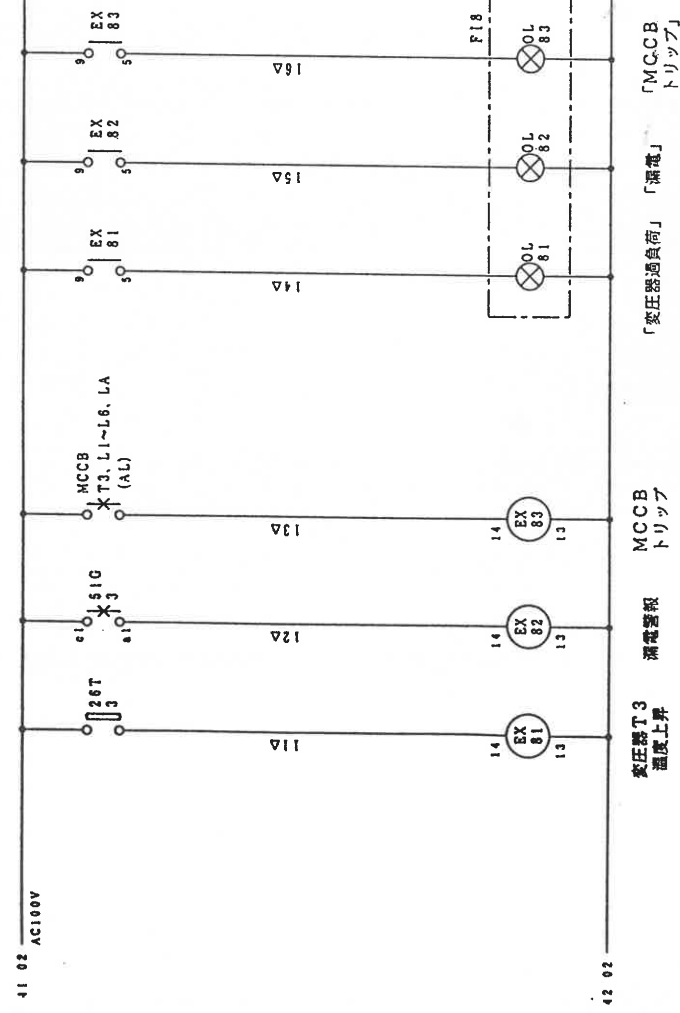

電燈主幹盤

EX81	9-5	46-C	9-1
	10-6	52-C	10-2
	11-7		11-3
HH349-L	12-8		12-4

EX03	9-5	46-D	9-1
	10-6	52-H	10-2
	11-7		11-3
HH54 P-1	12-8		12-4



EX82	9-5	40-D	9-1
	10-6	52-D	10-2
	11-7		11-3
H54P-L	12-8		12-4

SHEET-NO.

△印にはSHEET-NO. が入ります。

[illegible]


盤番号記載以外は<H1>とする

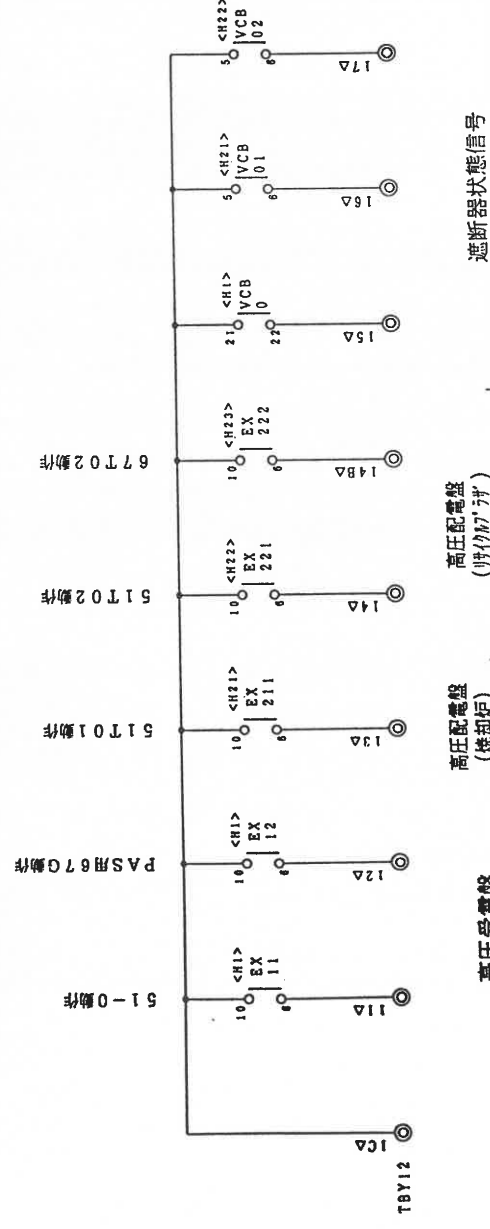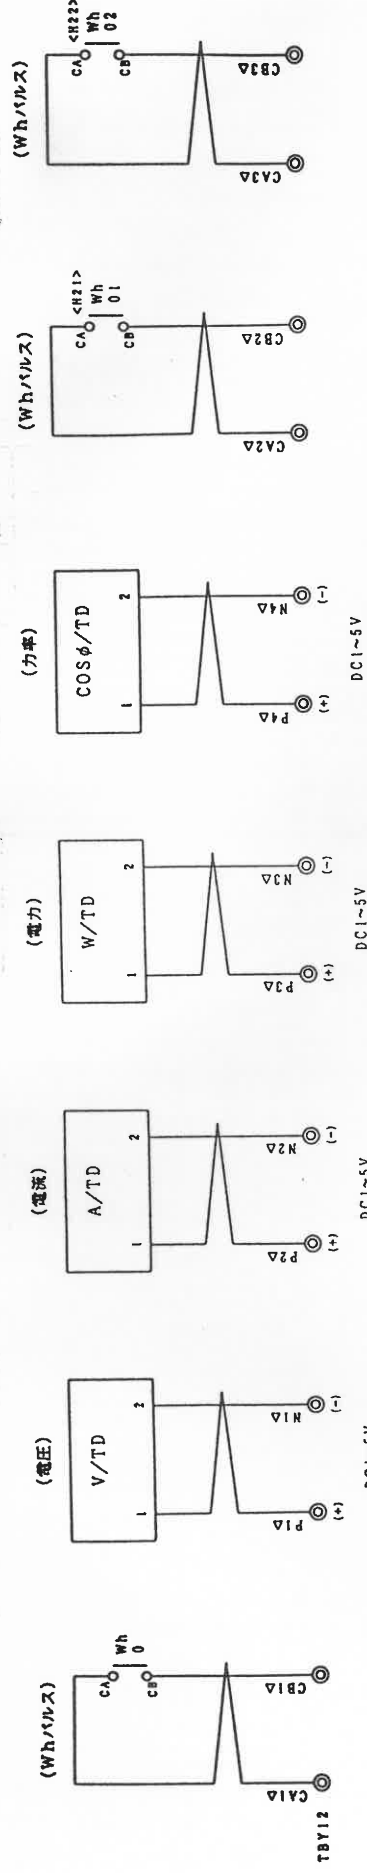

SHEET-NO. 51

△	・ '99-05-31 開票	型式	箱体外面	日付	製作数	大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先、現場名	まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事
・		箱体内面	製造色	外面	99年 3月18日			
・		中板	取手	内面	製 造	阿部 製 阿部 模 阿部 尺	阿部 名	受変電設備
・		仕 材			図面番号	阿部 (勝) 図 阿部 (勝) 図 計		展開接続図 信号出力回路 (1)
・					1798011-R02/R51			45

1

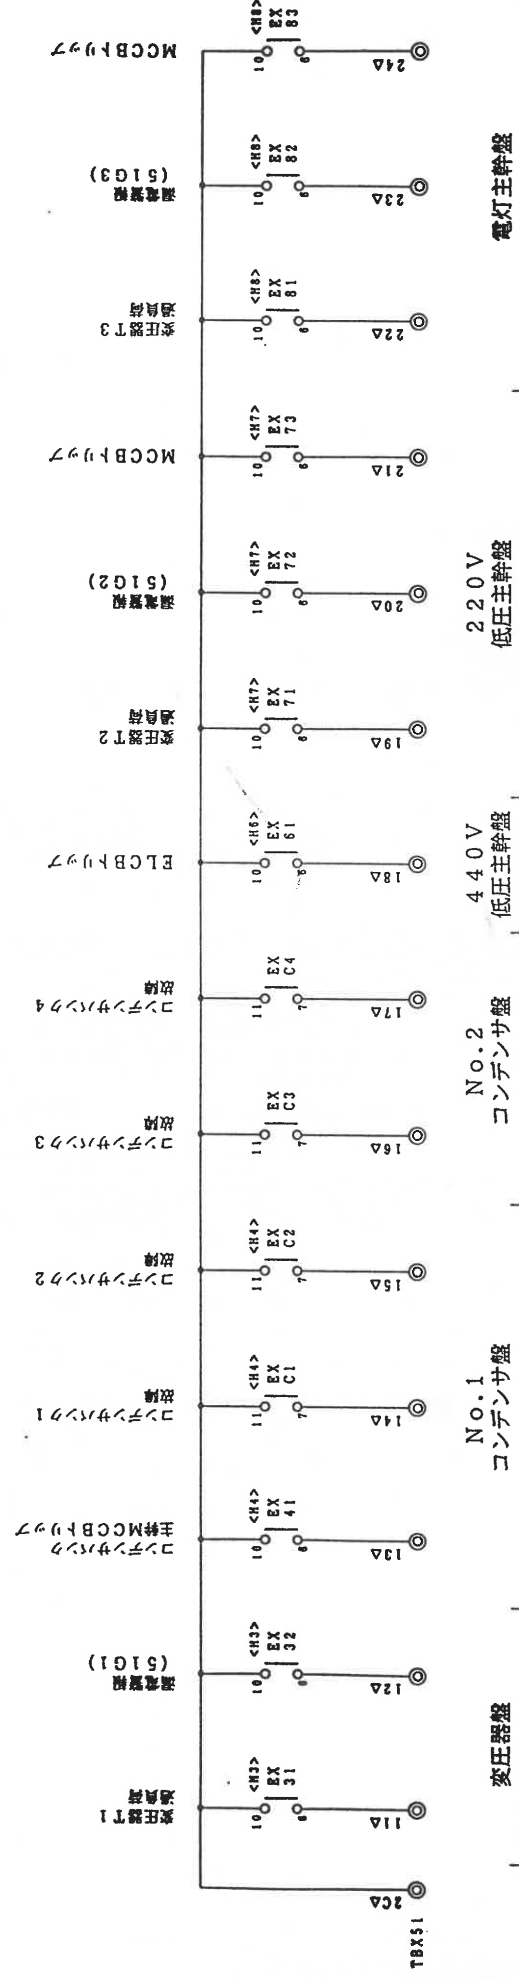

△	型式	箱	外面	日付	製作数	 大和電機産業株式会社 DAIWA ELECTRIC CO., LTD.	客先・現場名 まにわ中央環境施設組合 ごみ処理施設建設工事		
	箱体	外面	製造色	99年 3月18日	11013 1798011-R02/R52		図面番号	図面名	受変電設備 展開接続図 信号出力回路 (2)
	扉	内面	mt	製 番					
	中板	mt		設 計					
	仕 様	取手		阿部 製 阿部 検 阿部 尺 (勝) 図 (勝) 図					

